

STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data zakończenia narady: 25. 01. 2022

Data zakończenia narady:

Znak sprawy: AL.6E30.6.2022

Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej.

Przewodniczący narady:

Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

inż. Agnieszka Stefaniak
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji i Kartografii

LEGENDA:

Istn. sieć wod. Ø – 250 żeliwo

Istn. sieć K.D. Ø – 400

Istn. kabel telefon

Istn. sieć gazowa Ø – 63, Ø – 90

Istn. kabel eN

Granica działki

Proj. sieć wodociągowa Ø – 125x11,4 HDPE100RC; SDR11; PN16

Uzgodniona dokumentacja nie upoważnia inwestora do rozpoczęcia budowy bez uprzedniego zgłoszenia robót do PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, przez uprawnionego wykonawcę.

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie gwarantuje wydajność sieci wodociągowej Ø100 mm w ilości 5,0 dm³/s.

Uzgodniono jedynie w zakresie technicznych

zgłoszone

wewnętrznych i Administracji
iowych oraz
działek 919, 923, 921 nie
tracji z dnia 9 listopada 2011 r.
ia i przekazywania wyników tych

1.2223.2021
częstochowski

riusz Gałązka
ajowej 80m35,
częstochowa
073-59-42
642.3.2223.2021_1
021-06-04
Odamek
ctwa 17210

MN

Brzozowa

MN/U.

139
PsIV
KG

117
RIVb
MN/U.

"ELMAP"

Dariusz Gałązka
Al. Armii Krajowej 80 m.35
42-215 CZĘSTOCHOWA
tel. 602 847 297

GEODETA UPRAWNIONY

inż. Robert Odzimek
świad. nr 17210

PROJ. R.O. Ø 200 STAL LUB Ø 225 HDPE; SDR17; L=4,00
W/G ODR. OPRAC.

PROJ. R.O. Ø 200 STAL LUB Ø 225 HDPE; SDR17; L=18,00

PROJ. ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 125x11,4
Z RUR HDPE100RC - SDR11; PN16 - DZ NR EWID. 923

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Łukasz Mirczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanałów sanitar-
nych. Nr ewid. SLK/1059/PWOS/05

RECZUJNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Paweł Stasiak Nr upr. 375 / 98

Częstochowa, dnia 14.04.2022
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam


PROJ. WŁĄCZENIE DO IST. SIECI W-O
DZ. NR EWID. 921 W/G ODR. OPRAC.

P.B. Odcinka sieci wodociągowej w ulicy Brzozowej w miejscowości
Radostków, dz. nr ewid. 919, 921, 923
INWESTOR: Marcin Soboniak
Radostków ul. Zachodnia 17; 42-233 Mykanów

P.B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORIENTACJA, SYTUACJA		SKALA	1 : 15000 1 : 500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Mirczak - SLK/IS/3855/06; SLK/1059/PWOS/05	RYS.	DATA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mateusz Bula - SLK/IS/0117/17; SLK/6781/PWBS/17	1	01. 2022r.
OPRACOWAŁ	inż. Wojciech Momot		

Kokawa

Skala = 1:25000

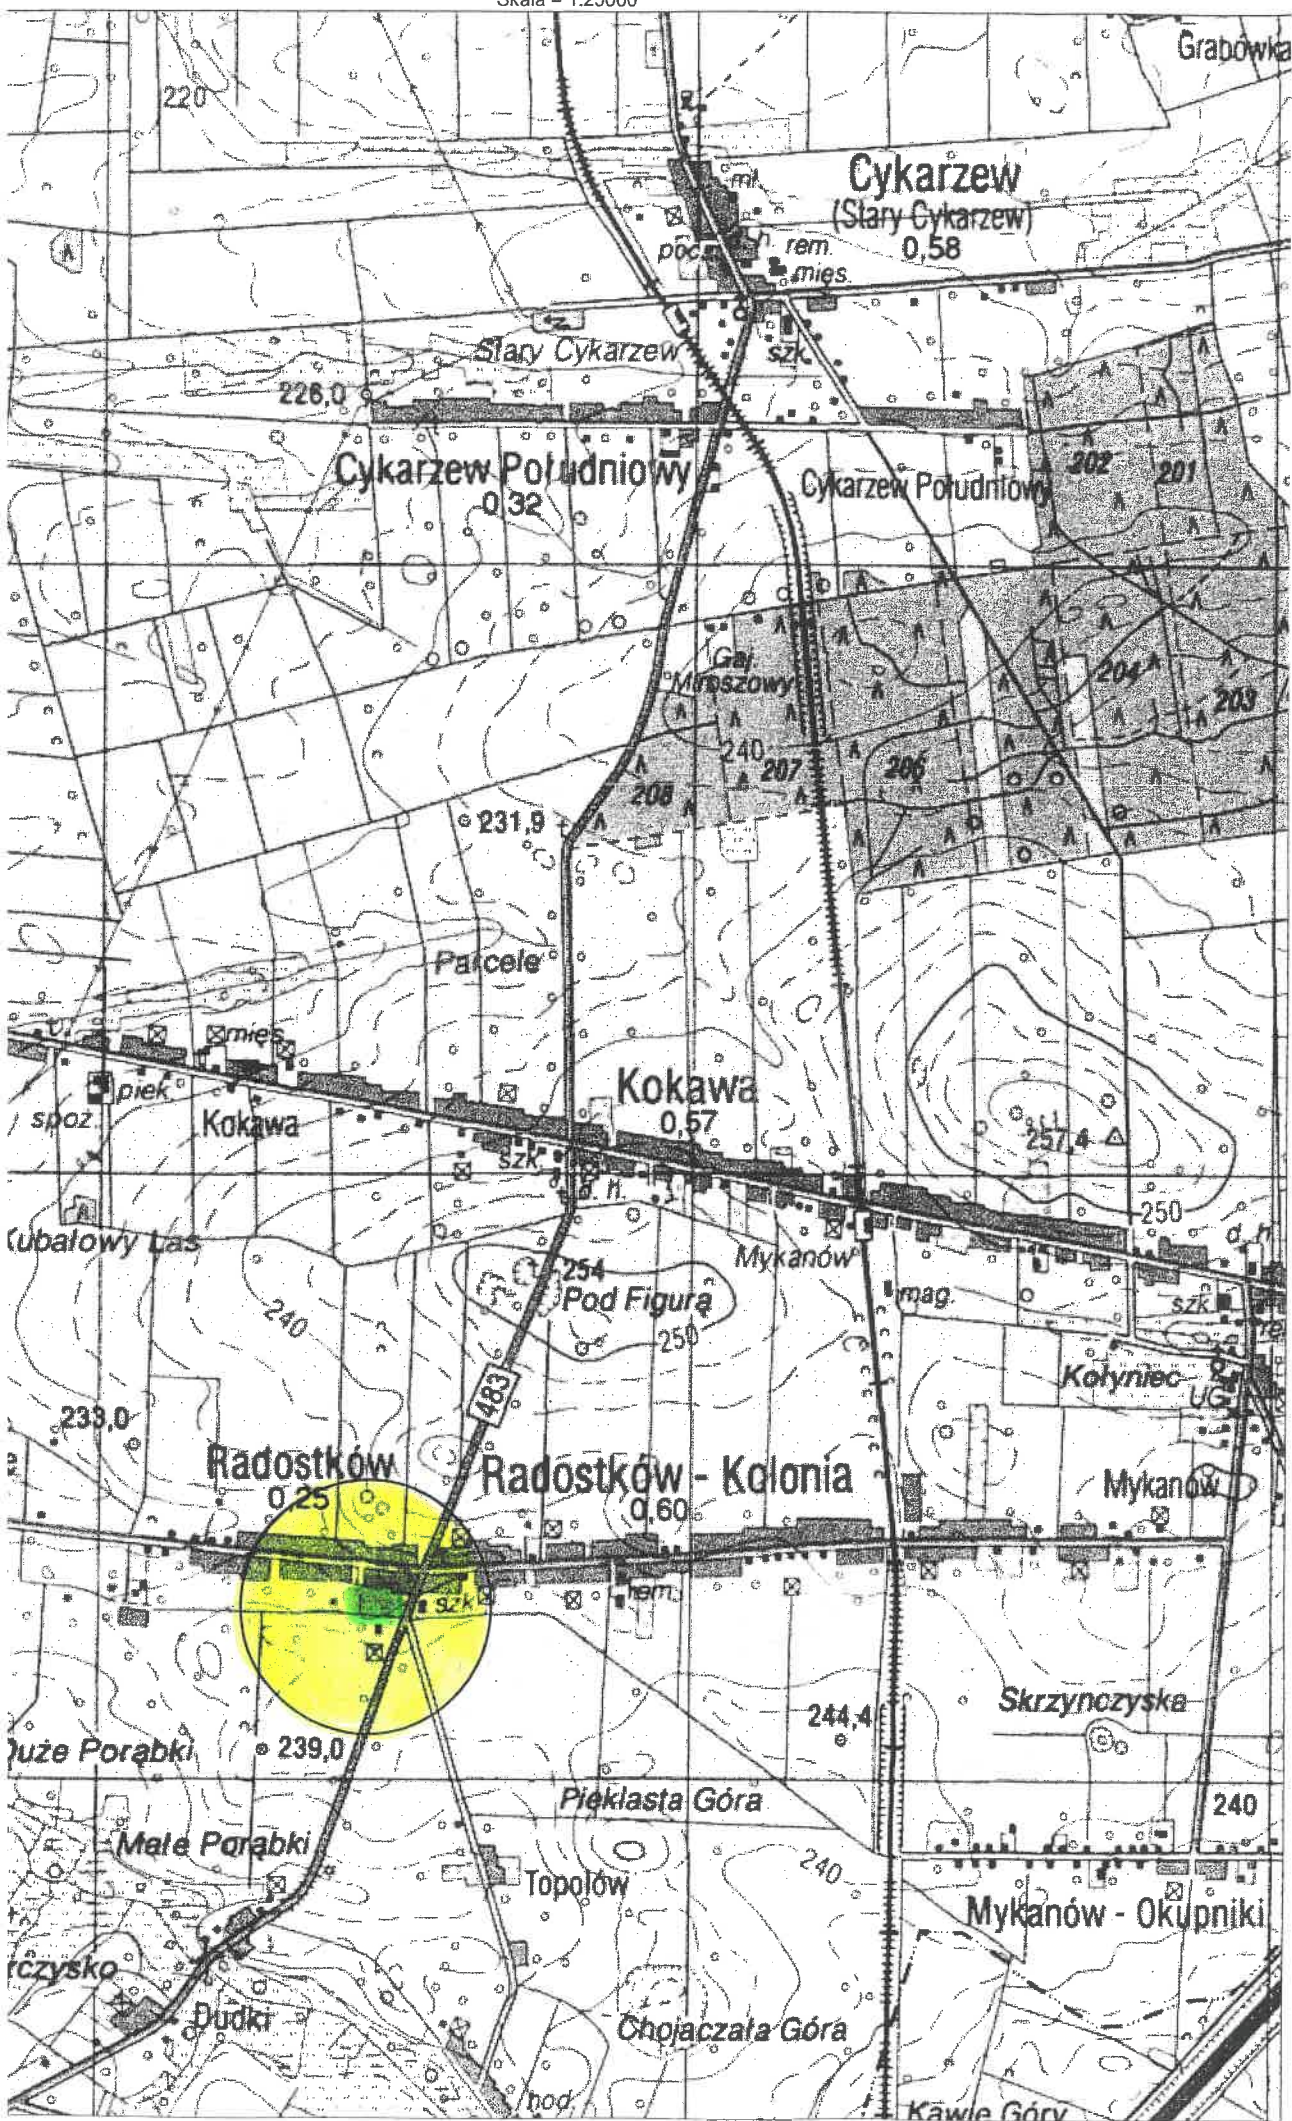

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: częstochowski
Jednostka ewidencyjna: 240411_2 Mykanów
Obręb: 0023 Radostków Wieś
Działki nr 67/2, 919, 923, 921
Arkusz mapy 2
ul. Brzozowa, Radostków
GK.6642.3.2223.2021

Układ współrzędnych prostokątnych „2000” (18)
Poziom odniesienia Kronsztadt 86
Sekcja mapy zasadniczej: 6.144.31.11.2.4
Data: 26.05.2021r.

LEGENDA

1. Symbolem **MRMN** oznaczono tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej
2. Symbolem **MN/U** oznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi
3. Symbolem **KG** oznaczono tereny dróg klasy zbiorczej
4. Symbolem **KD** oznaczono tereny dróg klasy dojazdowej
5. Symbolem **KOL** oznaczono tereny dróg klasy lokalnej
6. Symbolem **---** oznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy
7. Symbolem **---** oznaczono linię zmiany przeznaczenia terenu
8. Symbolem **---** oznaczono granicę sołectw
9. Szraflurą oznaczono drogi historyczne
10. Cała mapa jest w zasięgu obszaru obserwacji archeologicznej
11. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń i sieci podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
12. W granicach projektowanej inwestycji budowlanej brak ustanowionych służebności gruntowych.
13. Granice działki 67/2 zostały określone zgodnie z wymogami zawartymi w §79 ust. 5, 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Granice działek 919, 923, 921 nie zostały określone zgodnie z wymogami zawartymi w §79 ust. 5, 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

