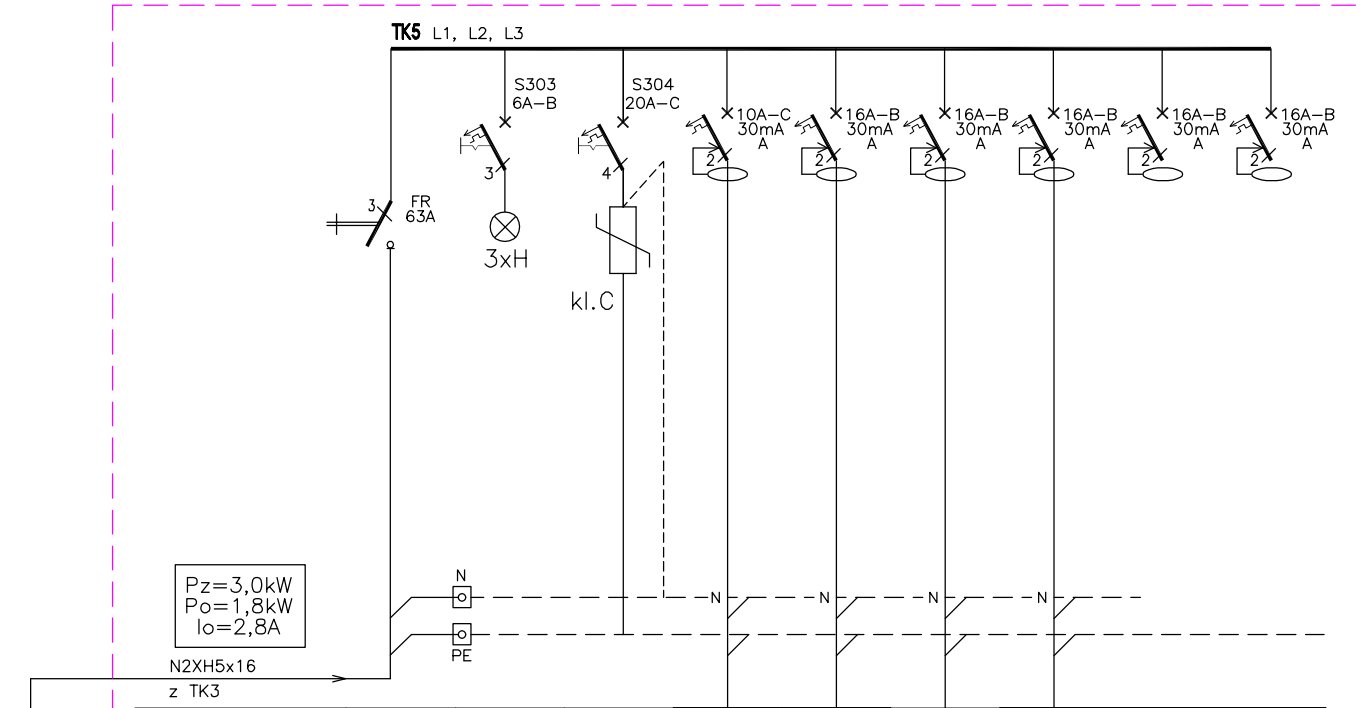

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	wypust 1–fazowy SSWiN	wypust 1–fazowy CCTV	gniazda 1–fazowe komputer	gniazda 1–fazowe komputer	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu TK5/...				1K	2K	3K	4K	5K	6K
Typ przewodu lub kabla	N2XH5x16			N2XH3x1,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5		–
Moc/ilość		moduł	szt.4	kpl.1	kpl.1	kpl.3	kpl.3		–

Obudowa wnękowa, 3x24 modułów, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–40

z TK3

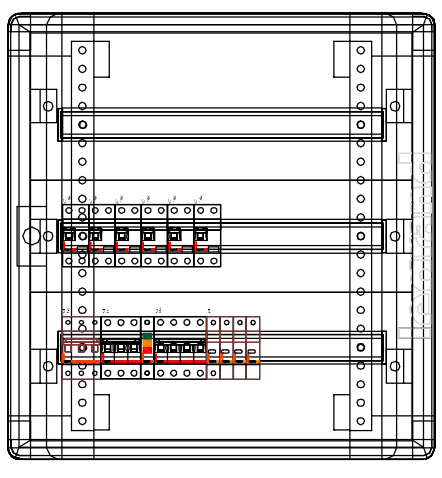

Obudowa rozdzielnicy:
- –metalowa, natynkowa, 3x24moduły
- –stopień ochrony IP–40
- –napięcie znamionowe izolacji Ui=500V
- –napięcie znamionowe łaczeniowe Un=400V
- –prąd znamionowy ciągły In<400A
- –częstotliwość znamionowa 50Hz

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWO-KOSZAROWO-MAGAZYNOWY

Adres obiektu budowlanego:
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Tom:	Branża:
TOM IV	ELEKTRYCZNA

Projektant w specjalności instalacje elktryczne:	mgr inż. Marcin Ołdziej Wa-379/02	

Tytuł rysunku:
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TK5

Data: 4 październik 2022	Skala: -	Rys: E-26	Str. ...