

Świecie dnia 13.09.2021r.
OD1/RD6/143/2021/UL
WEO19E197814

Agador s.c.
Pracownia Projektowa
ul. Wojska Polskiego 19B
85-171 Bydgoszcz

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących zagospodarowania terenu zamku krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia dz. nr 2244/1; 2312/1; 2322/3; 2324/2; 2325/2; 2326/2; 2326/3; 2326/4; 2328/2; 2328/4; 2328/5; 2328/14; 2328/18; 2328/19; 2328/20; 2328/21 i 2328/22 w Świeciu, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV.
2. W przypadku zmian niwelacji terenu zachować odległość nie mniejszą niż 5,1 m między gruntem lub wybudowanymi obiektami, a przewodem linii 15kV.
3. Naniesiono na rysunkach istniejące i projektowane kable energetyczne na terenie inwestycji. W przypadku obiektów projektowanych sprawdzić stan zaawansowania przed rozpoczęciem prac.
4. Zachować szczególną ostrożność w pobliżu istniejących kabli energetycznych i prace ziemne wykonywać ręcznie.
5. Uzgodnienie jest ważne do dnia 10.09.2022r.

K/o.:
RD 6-MU a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie

Robert Kitta


Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

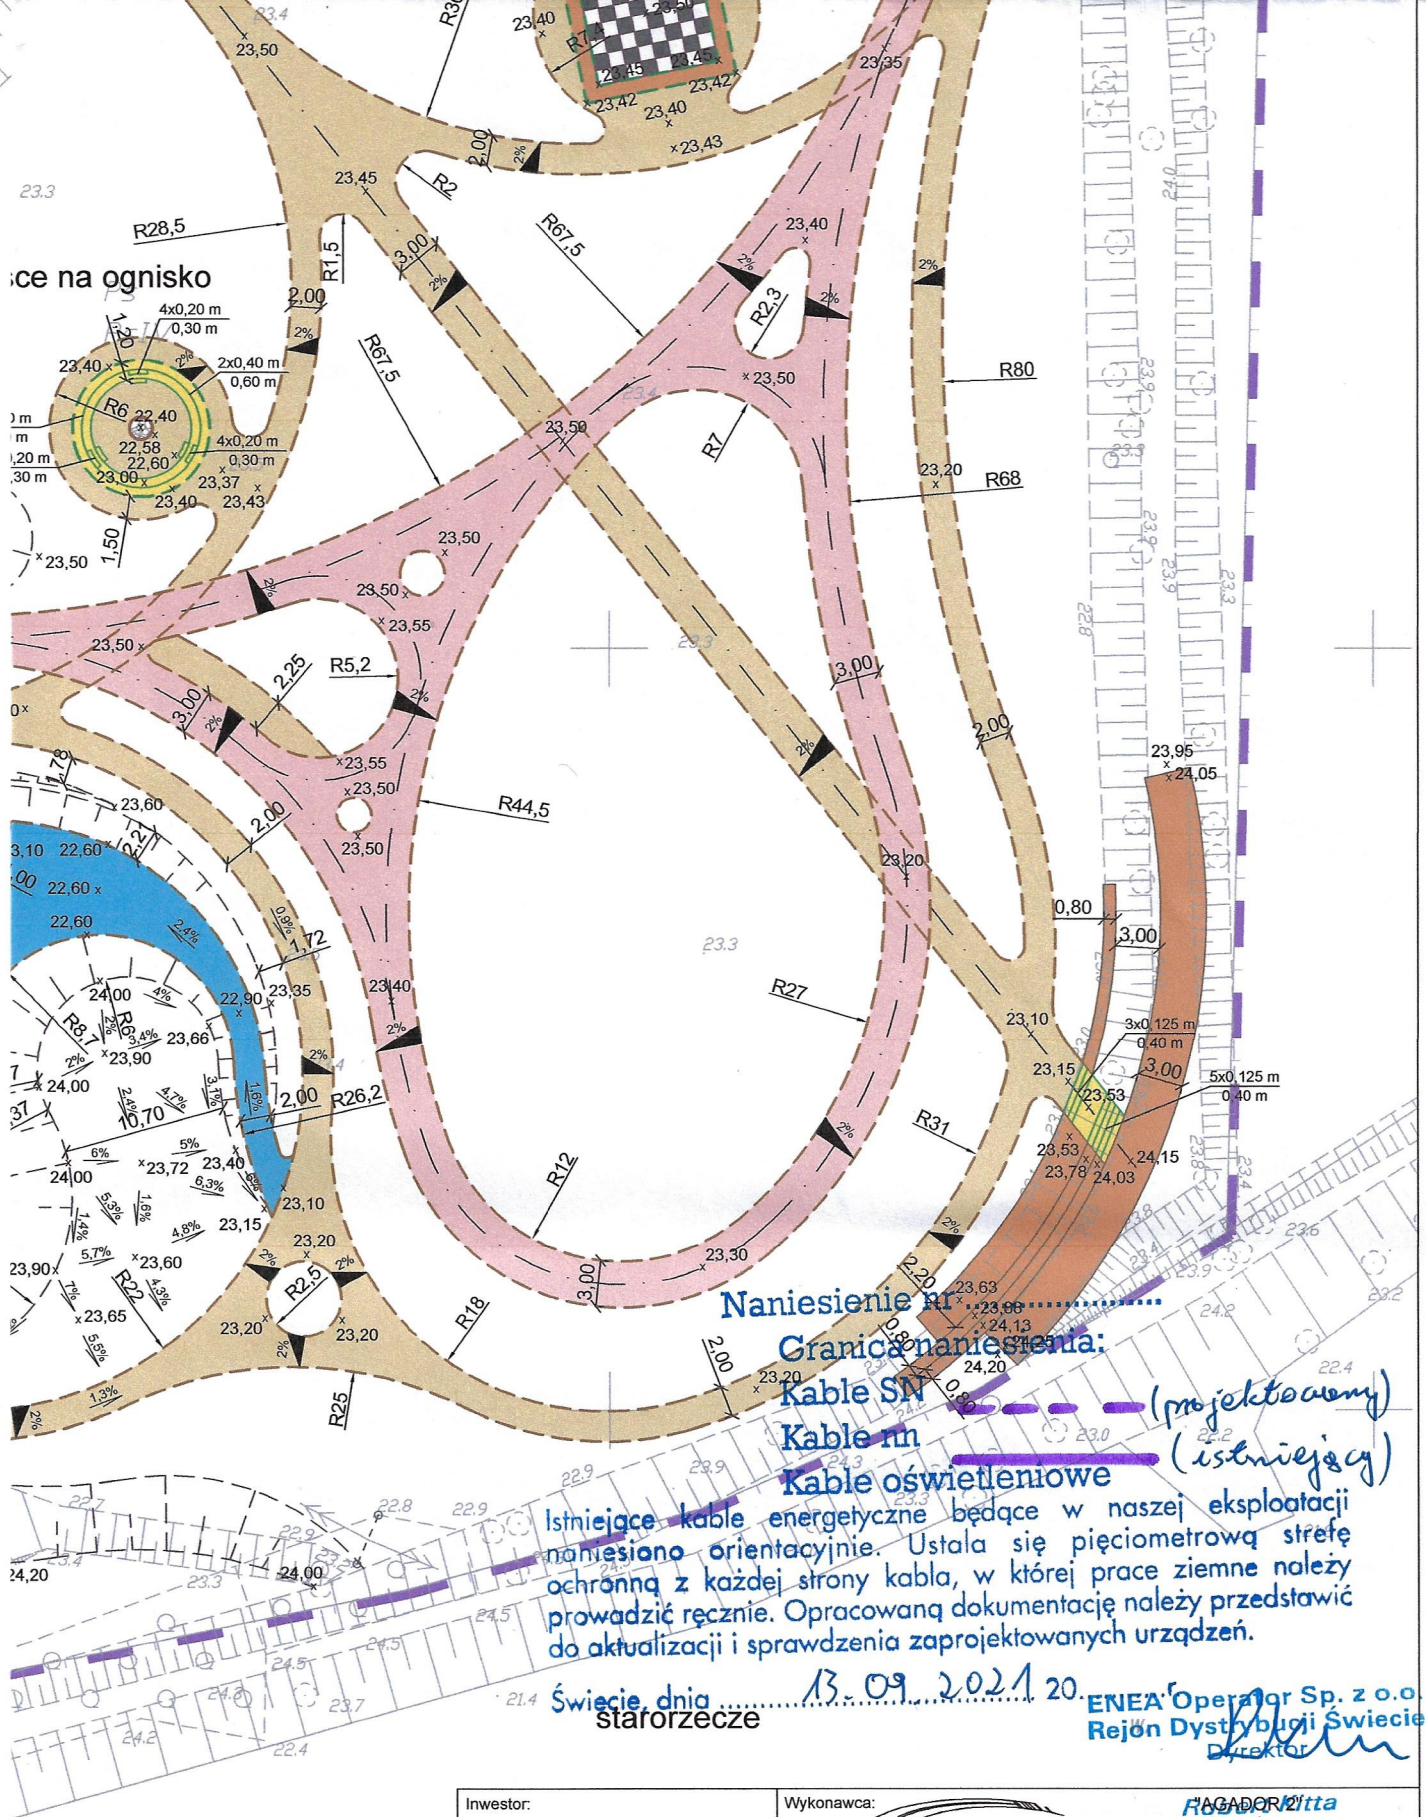

Inwestor: Gmina Świecie 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124		Wykonawca:  biuro.agador@interia.eu		AGADOR 2 Krzysztof Żarkow 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 50/9 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b tel. 52 348 95 84	
Temat: ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYŻACKIEGO W ŚWIECIU I JEGO NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22					Nr rys.: 1
Skala: 1:500	Rysunek: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	Faza: PB Branża: DROGI			
Projektant: inż. Krzysztof Żarkow upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogowej - nr GP-KZ-7342/570/94		Sprawdzający: mgr inż. Aleksander Felchner upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogowej - nr KUP/0113/POOD/14		Opracował: inż. arch. krajobrazu Dorota Żarkow	

