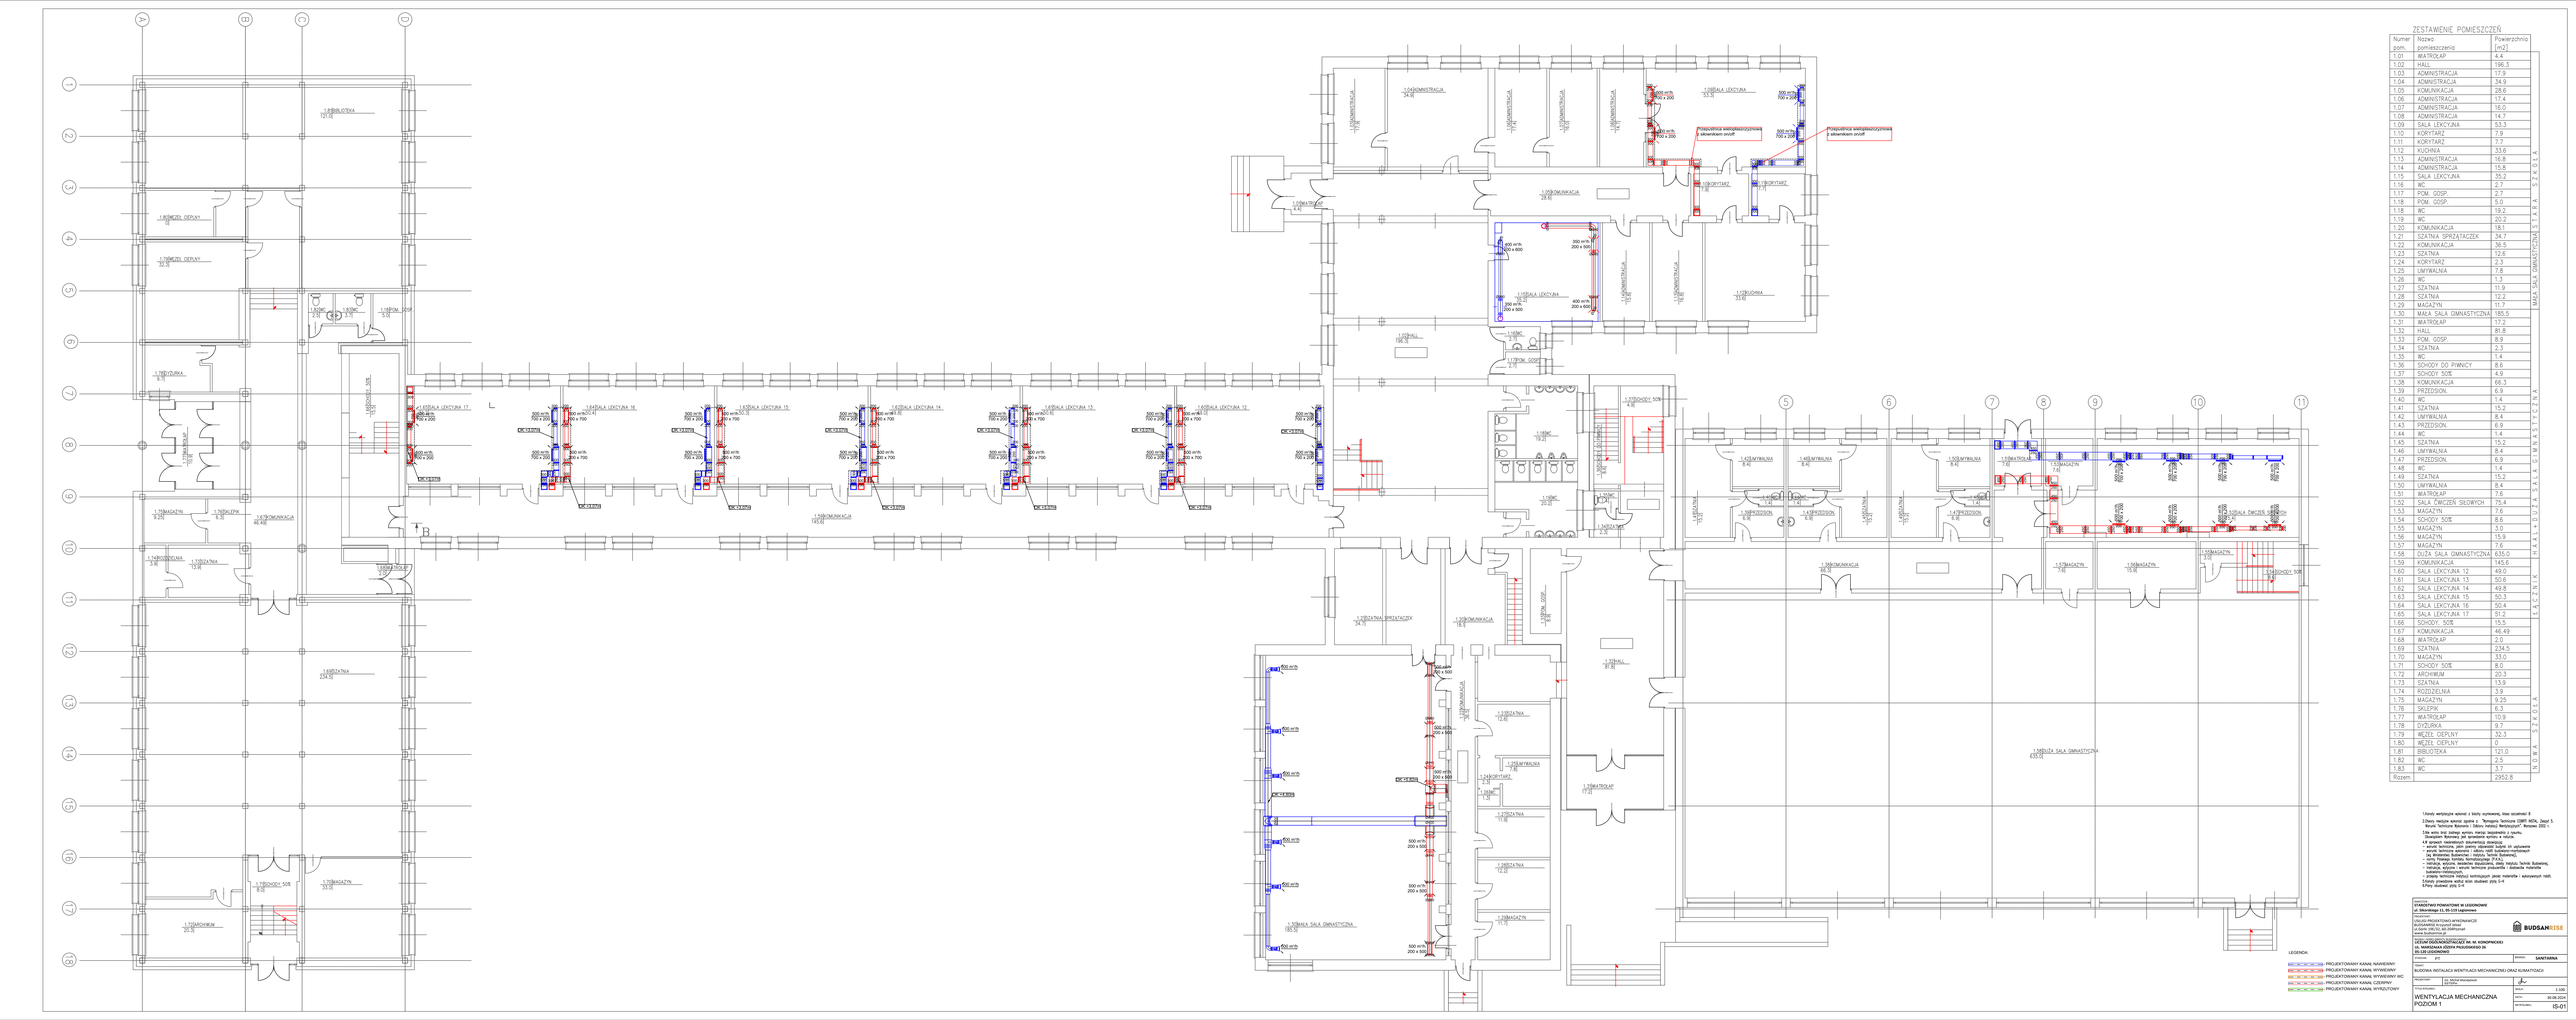
1.01 BIBLIOTEKA 121.0Σ
1.02 HOLL 196.3
1.03 ADMINISTRACJA 17.9
1.04 ADMINISTRACJA 34.9
1.05 KOMUNIKACJA 28.6
1.06 ADMINISTRACJA 17.4
1.07 ADMINISTRACJA 16.0
1.08 ADMINISTRACJA 14.7
1.09 SALA LEKCYJNA 53.3
1.10 KORYTARZ 7.9
1.11 KORYTARZ 7.7
1.12 KUCHNIA 33.6
1.13 ADMINISTRACJA 16.8
1.14 ADMINISTRACJA 15.8
1.15 SALA LEKCYJNA 35.2
1.16 WC 2.7
1.17 POM. GOSP. 2.7
1.18 POM. GOSP. 5.0
1.18 WC 19.2
1.19 WC 20.2
1.20 KOMUNIKACJA 18.1
1.21 SZATNIA SPRZĄTACZEK 34.1
1.22 KOMUNIKACJA 36.5
1.23 SZATNIA 12.6
1.24 KORYTARZ 2.3
1.25 UMYWALNIA 7.8
1.26 WC 1.3
1.27 SZATNIA 11.9
1.28 SZATNIA 12.2
1.29 MAGAZYN 11.7
1.30 MAŁA SALA GIMNASTYCZNA 185.5
1.31 MATROŁAP 17.2
1.32 HALL 81.8
1.33 POM. GOSP. 8.9
1.34 SZATNIA 2.3
1.35 WC 1.4
1.36 SCHODY DO PIWNICY 8.6
1.37 SCHODY 50% 4.9
1.38 KOMUNIKACJA 66.3
1.39 PRZEDSIONI. 6.9
1.40 WC 1.4
1.41 SZATNIA 15.2
1.42 UMYWALNIA 8.4
1.43 PRZEDSIONI. 6.9
1.44 WC 1.4
1.45 SZATNIA 15.2
1.46 UMYWALNIA 8.4
1.47 PRZEDSIONI. 6.9
1.48 WC 1.4
1.49 SZATNIA 15.2
1.50 UMYWALNIA 8.4
1.51 MATROŁAP 7.6
1.52 SALA ĆWICZEŃ SŁOWIOK 75.4
1.53 MAGAZYN 7.6
1.54 SCHODY 50% 8.6
1.55 MAGAZYN 3.0
1.56 MAGAZYN 15.9
1.57 MAGAZYN 7.6
1.58 DUŻA SALA GIMNASTYCZNA 635.0
1.59 KOMUNIKACJA 145.6
1.60 SALA LEKCYJNA 12 49.0
1.61 SALA LEKCYJNA 13 50.6
1.62 SALA LEKCYJNA 14 49.8
1.63 SALA LEKCYJNA 15 50.3
1.64 SALA LEKCYJNA 16 50.4
1.65 SALA LEKCYJNA 17 51.2
1.66 SCHODY 50% 15.5
1.67 KOMUNIKACJA 46.49
1.68 MATROŁAP 2.0
1.69 SZATNIA 234.5
1.70 MAGAZYN 33.0
1.71 SCHODY 50% 8.0
1.72 ARCHIWUM 20.3
1.73 SZATNIA 13.9
1.74 ROZDZIELNIA 3.9
1.75 MAGAZYN 9.25
1.76 SKŁEPIK 8.3
1.77 MATROŁAP 10.9
1.78 DYŻURKA 9.7
1.79 MĘZEL CIEPLNY 32.3
1.80 MĘZEL CIEPLNY 0
1.81 BIBLIOTEKA 121.0
1.82 WC 2.5
1.83 WC 3.7
Razem 2952.8
LEGENDA:
PROJEKTOWANY KANAŁ NAWIEWNY
PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY
PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY WC
PROJEKTOWANY KANAŁ CZERPNY
PROJEKTOWANY KANAŁ WYRZUTOWY
1. Kratki wentylacyjne wlotowi z listwy wyrównawczą, klasa szczelności B
2. Zbiorcy nawiewne wykonać zgodnie z "Wymogami Technicznymi CSRT WTWL Zeszyt 5. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Wymagania techniczne". Wydanie 2002 r. Wydanie 2002 r.
3.Na wlotu kraty zabezpieczenie wymiarowe z siatki.
Zewnętrzne tkaninowy pod wymiarowe wymiarowe w siatce.
4.W sprawach nieuregulowanych dokumentacją obowiązują:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom 4 Wentylacja i klimatyzacja (wydanie trzecie zmienione),
- Polskie Normy dotyczące przedmiotu opracowania,
- obowiązujące przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
- inne obowiązujące przepisy i normy.
5. Przewody wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej, klasa szczelności B
6. Zbiorcy nawiewne wykonać z blachy ocynkowanej (zbiorcy nawiewne wykonać z blachy ocynkowanej (zbiorcy nawiewne wykonać z blachy ocynkowanej (