

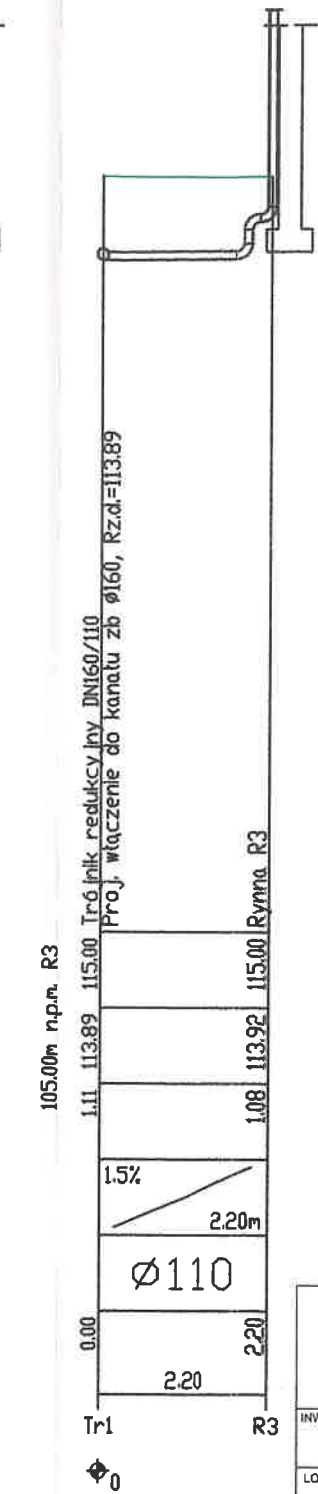


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	zb 105.00 n.n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

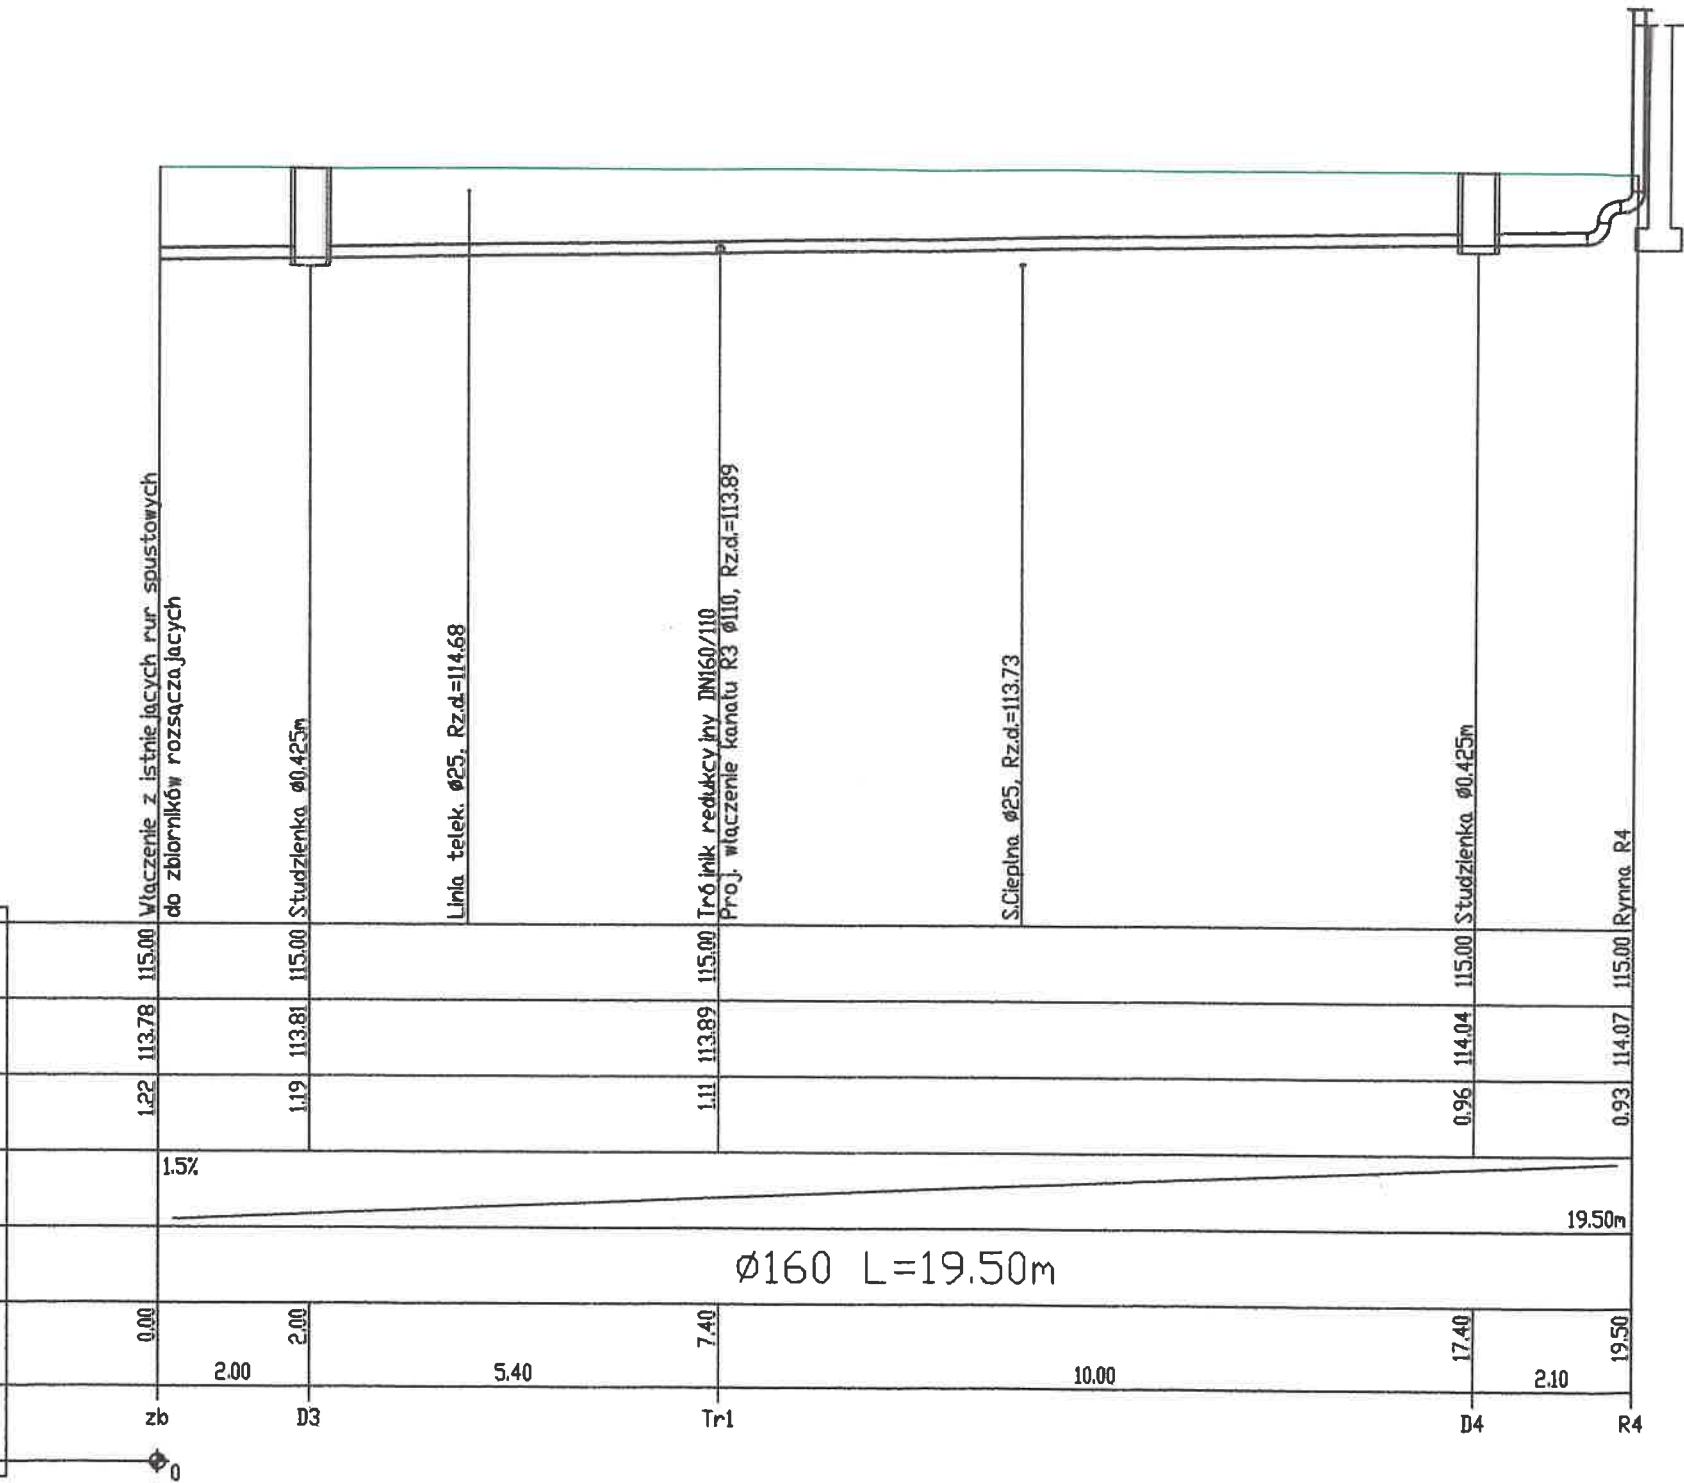


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Bud-Instal Monika Sieracka ul. Julianowska 42a/54 05-500 Piaseczno tel 790-880-977 e-mail: budinstalms@gmail.com			
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Żyrardów			
LOKALIZACJA OBIEKTU: Żyrardów, ul. Kościuski, dz. nr 4218/1, 4218/2, 4218/3, obręb: 0004			
TYTUŁ OPRACOWANIA: Odwodnienie terenu zewnętrznego (od strony podwórka) przy ul. Kościuski 31, 33 w Żyrardowie			
TYTUŁ RYSUNKU: Profil podłużny kanalizacji deszczowej do budynku nr 33			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Sieracka LOD/2810/PWBS/15		PODPIS: <i>[Signature]</i>	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Łaska LOD/1625/POOS/11		PODPIS: <i>[Signature]</i>	
DATA: Październik 2024	BRANŻA: SANITARNA	SKALA: 1:100	NR RYS: K-01


Dane budynek nr 33  
powierzchnia dachu = 140m<sup>2</sup>  
min. objętość zbiornika 2,2m<sup>3</sup>  
system rozsączający:  
ilość skrzynek 8szt  
wymiary systemu 9,6m x 0,6m x 0,425m

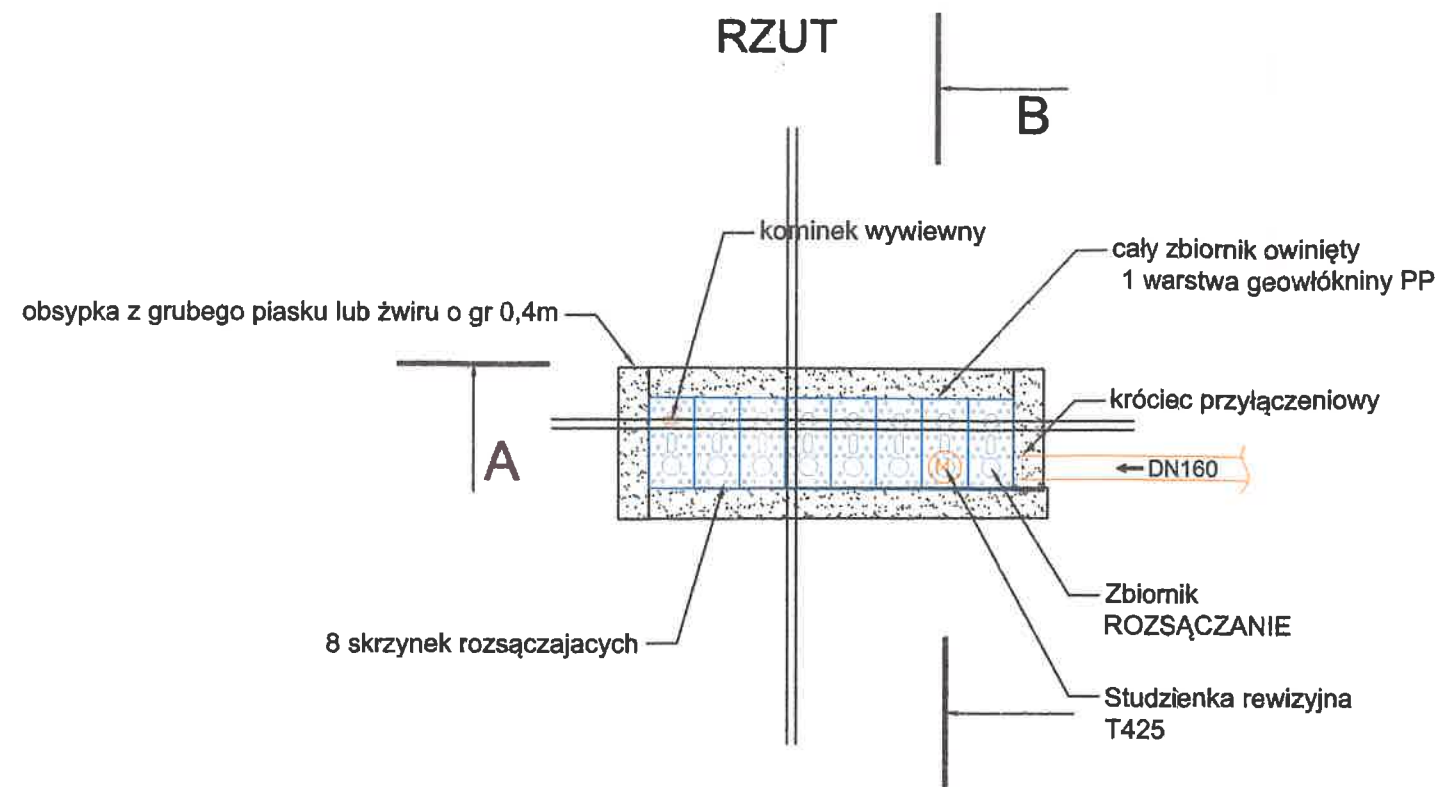



**PRZEKRÓJ AA**

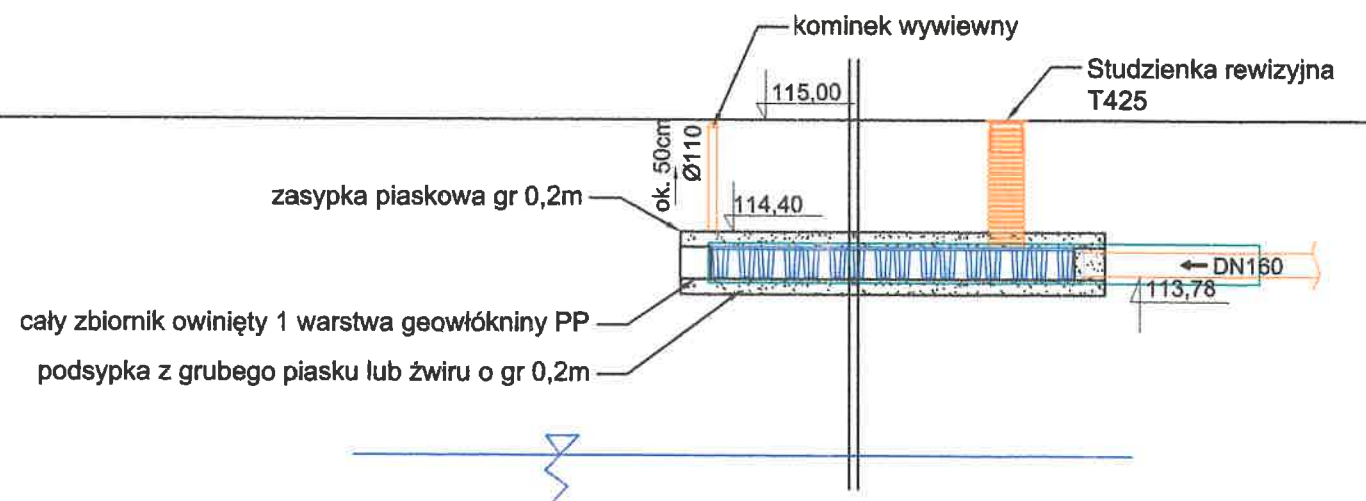

**PRZEKRÓJ B-B**

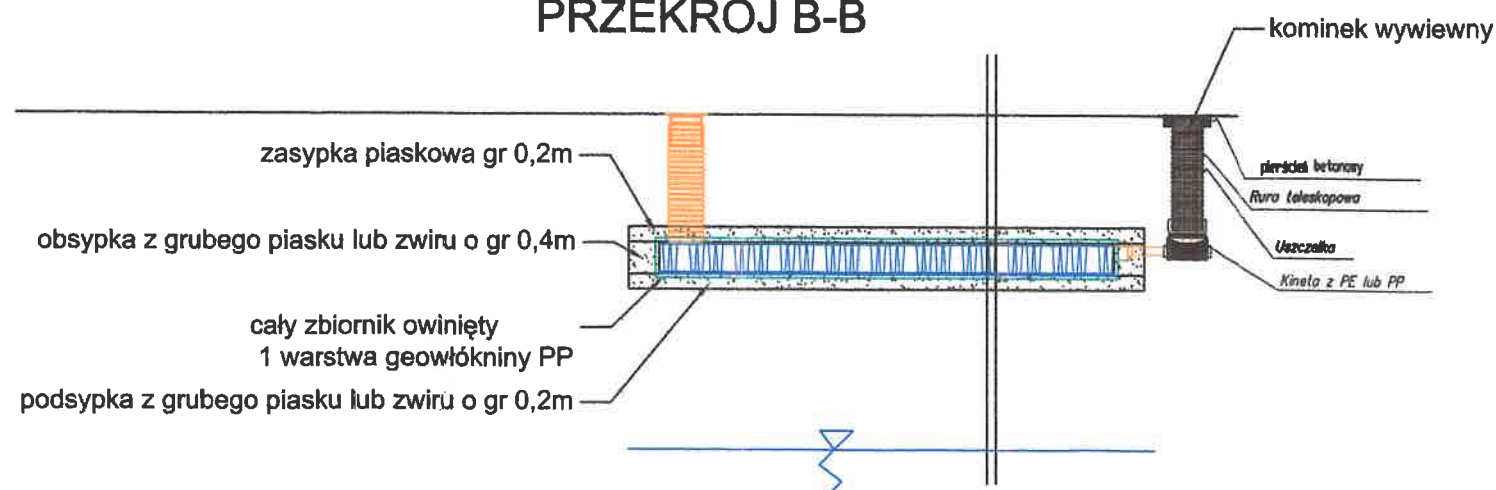

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Bud-Instal Monika Sieracka ul. Julianowska 42a/54 05-500 Pleszczyca tel 790-880-977 e-mail: budinstalms@gmail.com	
INWESTOR:		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Żyrardów	
LOKALIZACJA OBIEKTU:		Żyrardów, ul. Kościuszki, dz. nr 4218/1, 4218/2, 4218/3, obręb: 0004	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		Odwodnienie terenu zewnętrznego (od strony podwórka) przy ul. Kościuszki 31, 33 w Żyrardowie	
TYTUŁ RYSUNKU:		Schemat systemu rozsączającego do budynku nr 33	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Monika Sieracka LOD/2810/PWB/15	PODPIS:	<i>[Signature]</i>
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Łaska LOD/1625/POOS/11	PODPIS:	<i>[Signature]</i>
DATA:	Październik 2024	BRANŻA:	SANITARNA
		SKALA:	b/s
		NR RYS:	K-02



OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

zb

105.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

Włączenie istniejących rur spustowych  
do zbiorników rozsączających

Studzienka Ø0.425m

R2

2%

6.70m

Ø160 L=6.70m

0.00

3.50

R2

3.20

6.70

zb

0

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

zb

105.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

Włączenie do istniejącej rur spustowych do zbiorników rozsączających

Studzienka Ø0.425m

R1

2%

4.5%

0.80m

8.10m

Ø160 L=8.90m

0.00

0.80

8.10


zb

0



R1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Bud-Instal Monika Sieracka ul. Julianowska 42a/54 05-500 Piaseczno tel. 790-580-977 e-mail: budinstalms@gmail.com			
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Żyrardów			
LOKALIZACJA OBIEKTU: Żyrardów, ul. Kościuski, dz. nr 4218/1, 4218/2, 4218/3, obręb: 0004			
TYTUŁ OPRACOWANIA: Odwodnienie terenu zabudowanego (od strony podwórka) przy ul. Kościuski 31, 33 w Żyrardowie			
TYTUŁ RYSUNKU: Profil podłużny kanalizacji deszczowej do budynku nr 31			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Sieracka LOD/2810/PWBS/15	PODPIS: 		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Łaska LOD/1625/POCS/11	PODPIS: 		
DATA: Październik 2024	BRANŻA: SANITARNA	SKALA: 1:100	NR RYS: K-03



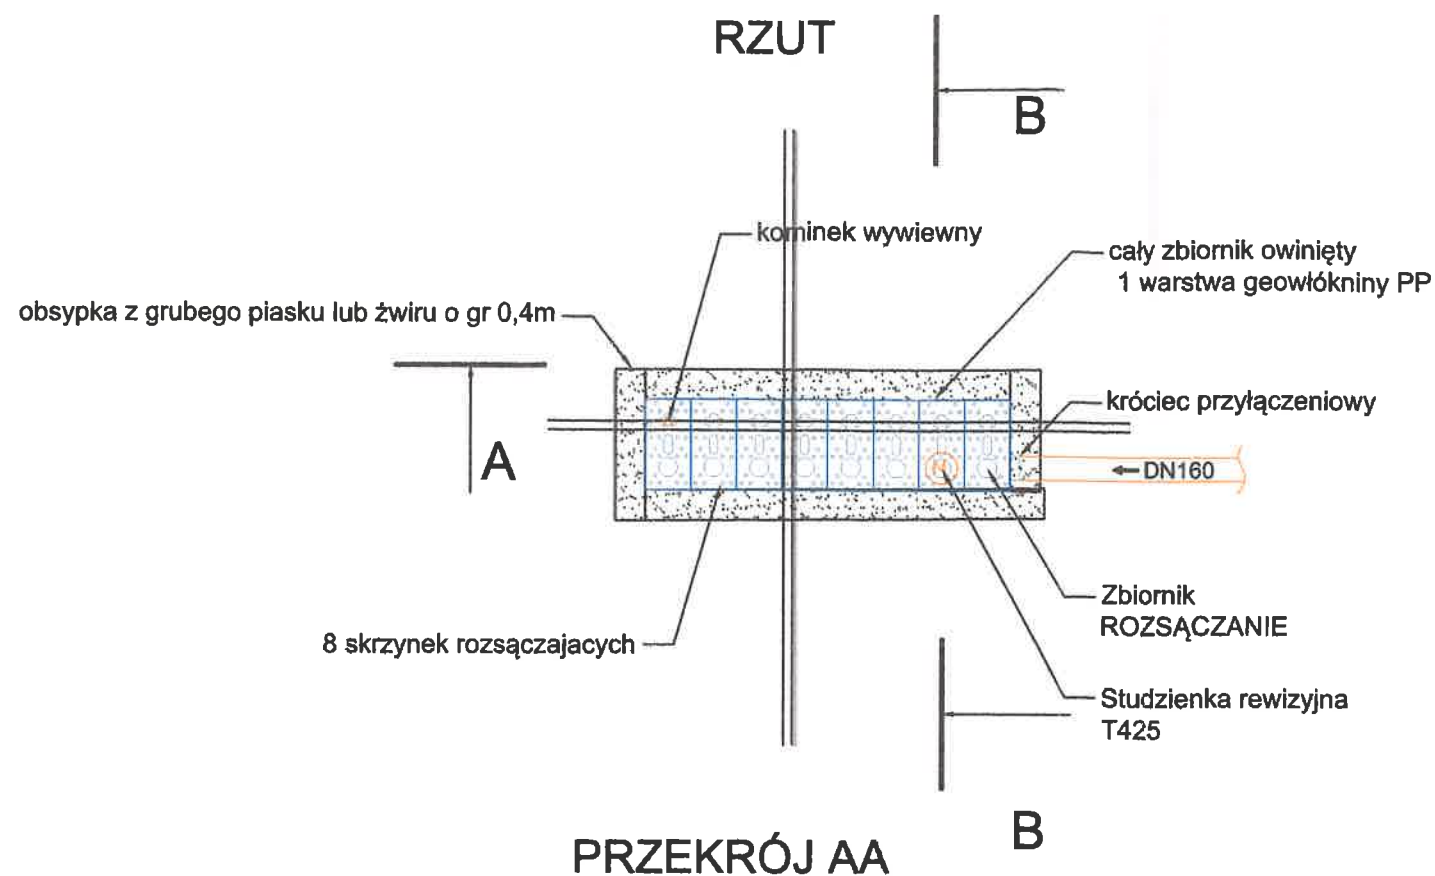

Dane budynek nr 33  
powierzchnia dachu =140m<sup>2</sup>  
min. objętość zbiornika 2,2m<sup>3</sup>  
system rozsączający:  
ilość skrzynek 8szt  
wymiary systemu 9,6m x 0,6m x 0,425m

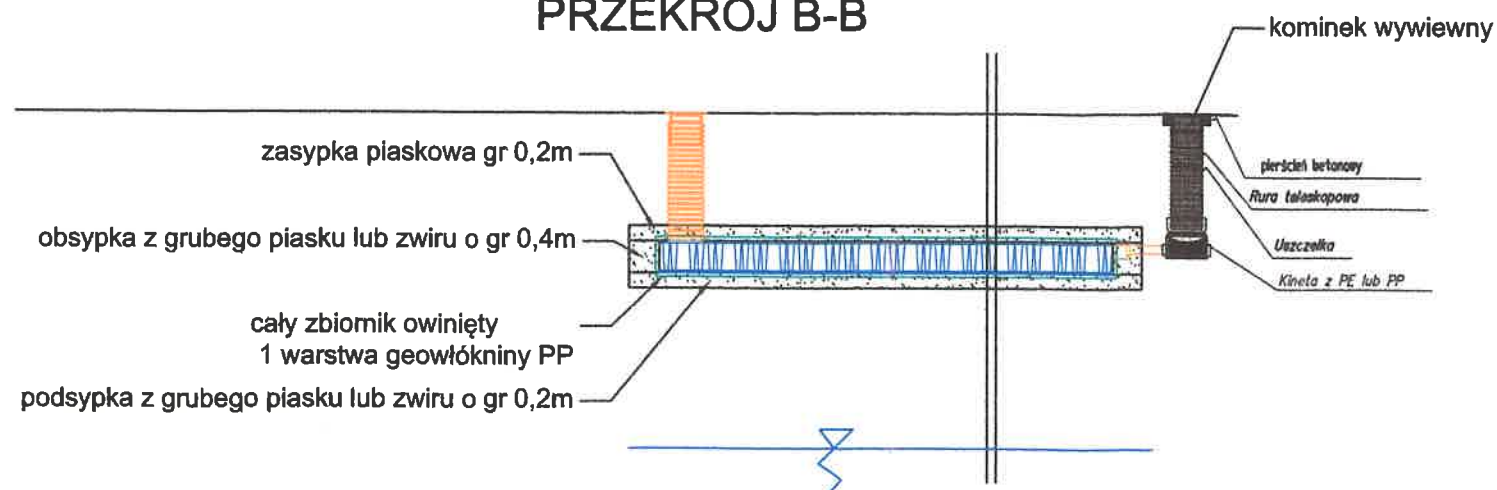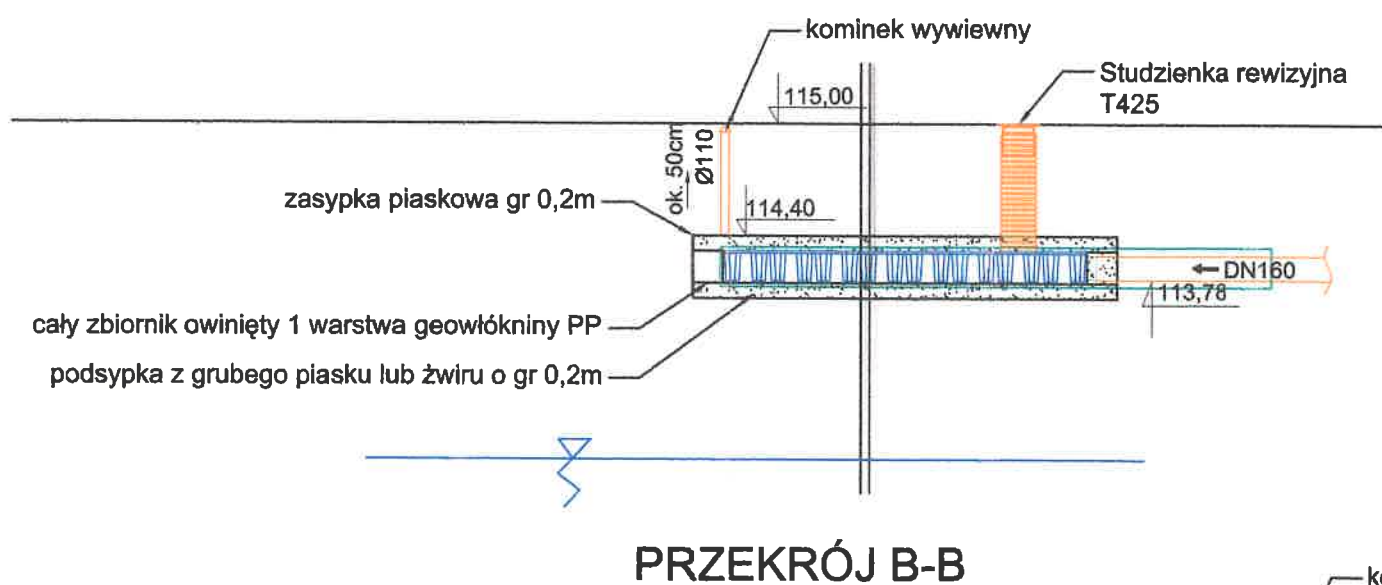

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Bud-Instal Monika Sieracka ul. Julianowska 42a/54 05-500 Piaseczno tel 780-880-877 e-mail: budinstalms@gmail.com	
INWESTOR:		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej nr 5, 96-300 Żyrardów	
LOKALIZACJA OBIEKTU:		Żyrardów, ul. Kościuszk, dz. nr 4218/1, 4218/2, 4218/3, obręb: 0004	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		Odwodnienie terenu zewnętrznego (od strony podwórka) przy ul. Kościuszk 31, 33 w Żyrardowie	
TYTUŁ RYSUNKU:		Schemat systemu rozsączającego do budynku nr 31	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Monika Sieracka LOD/2810/PWB3/15	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Marcin Łaska LOD/1625/POO8/11	
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYS:
Październik 2024	SANITARNA	b/s	K-04