


SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ SG-1 i SG-2

Z GAZOMIERZEM TYPU G 25, GAZ E (GZ-50)
CIŚNIENIE DOSTAWY I ODBIORU GAZU [1,75 - 2,5] kPa

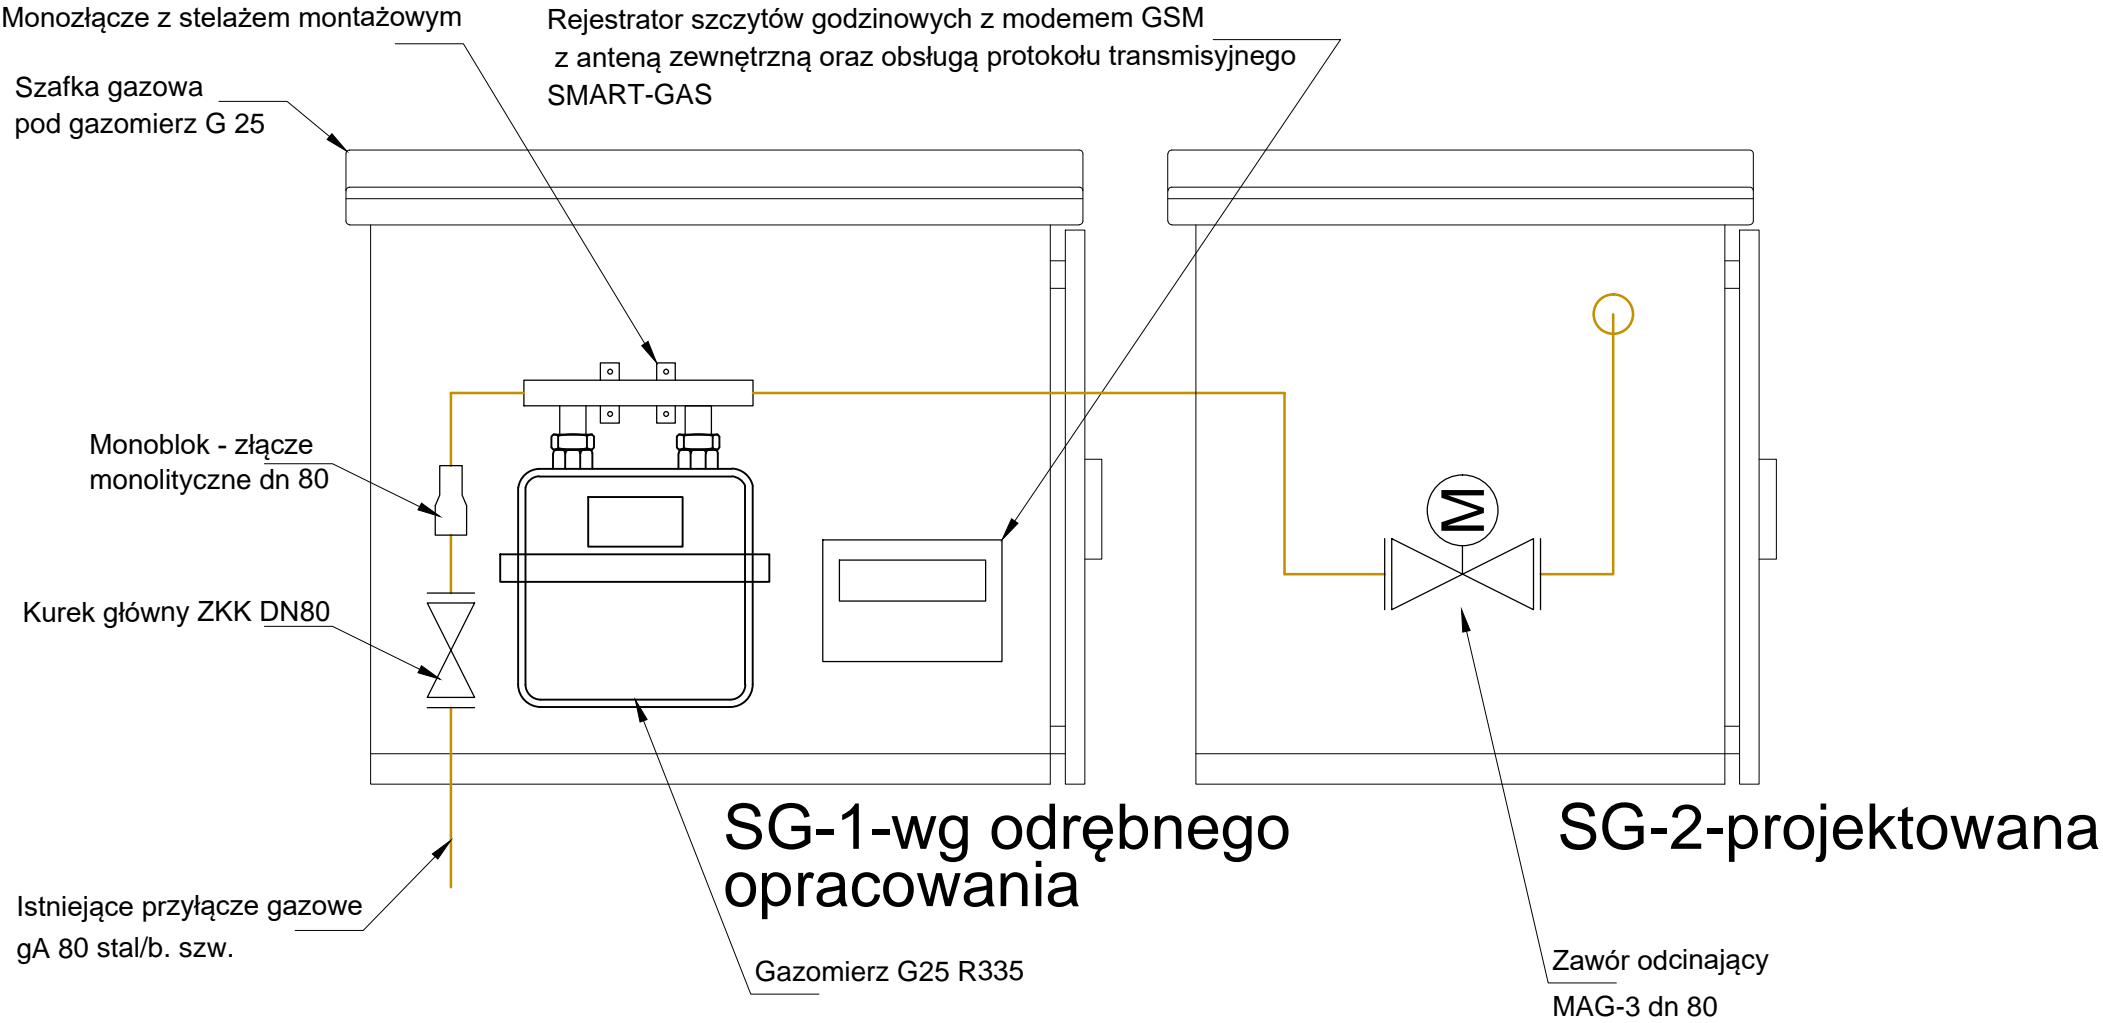

UWAGA!
Typ montowanego gazowomierza oraz rodzaj monozłącza uzgodnić przed montażem z gazownią w Wałbrzychu.

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		
obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - KOTŁOWNIA GAZOWA		
adres inwestycji: 58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 1, dz. nr 1017/1 obręb Krzyżowa Góra Nr 1		
inwestor: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom		
faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
branża: INSTALACJE SANITARNE		
projektant/nr uprawnień: mgr inż. Jacek Krawczyński upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17		podpis:
sprawdzający/nr uprawnień: mgr inż. Marek Malesza upr. nr ew. 18/DOŚ/13		podpis:
rysunek: SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ SG-1 i SG-2		
data: 14.09.2023r.	skala: ---	nr rysunku: IS-05