


Rozdzielnica RK

TN-S samoczynne wyłączenie zasilania

Obudowy na bazie Profi+, IP30, I kl. ochr.  
20% zapasu miejsca na rozbudowę

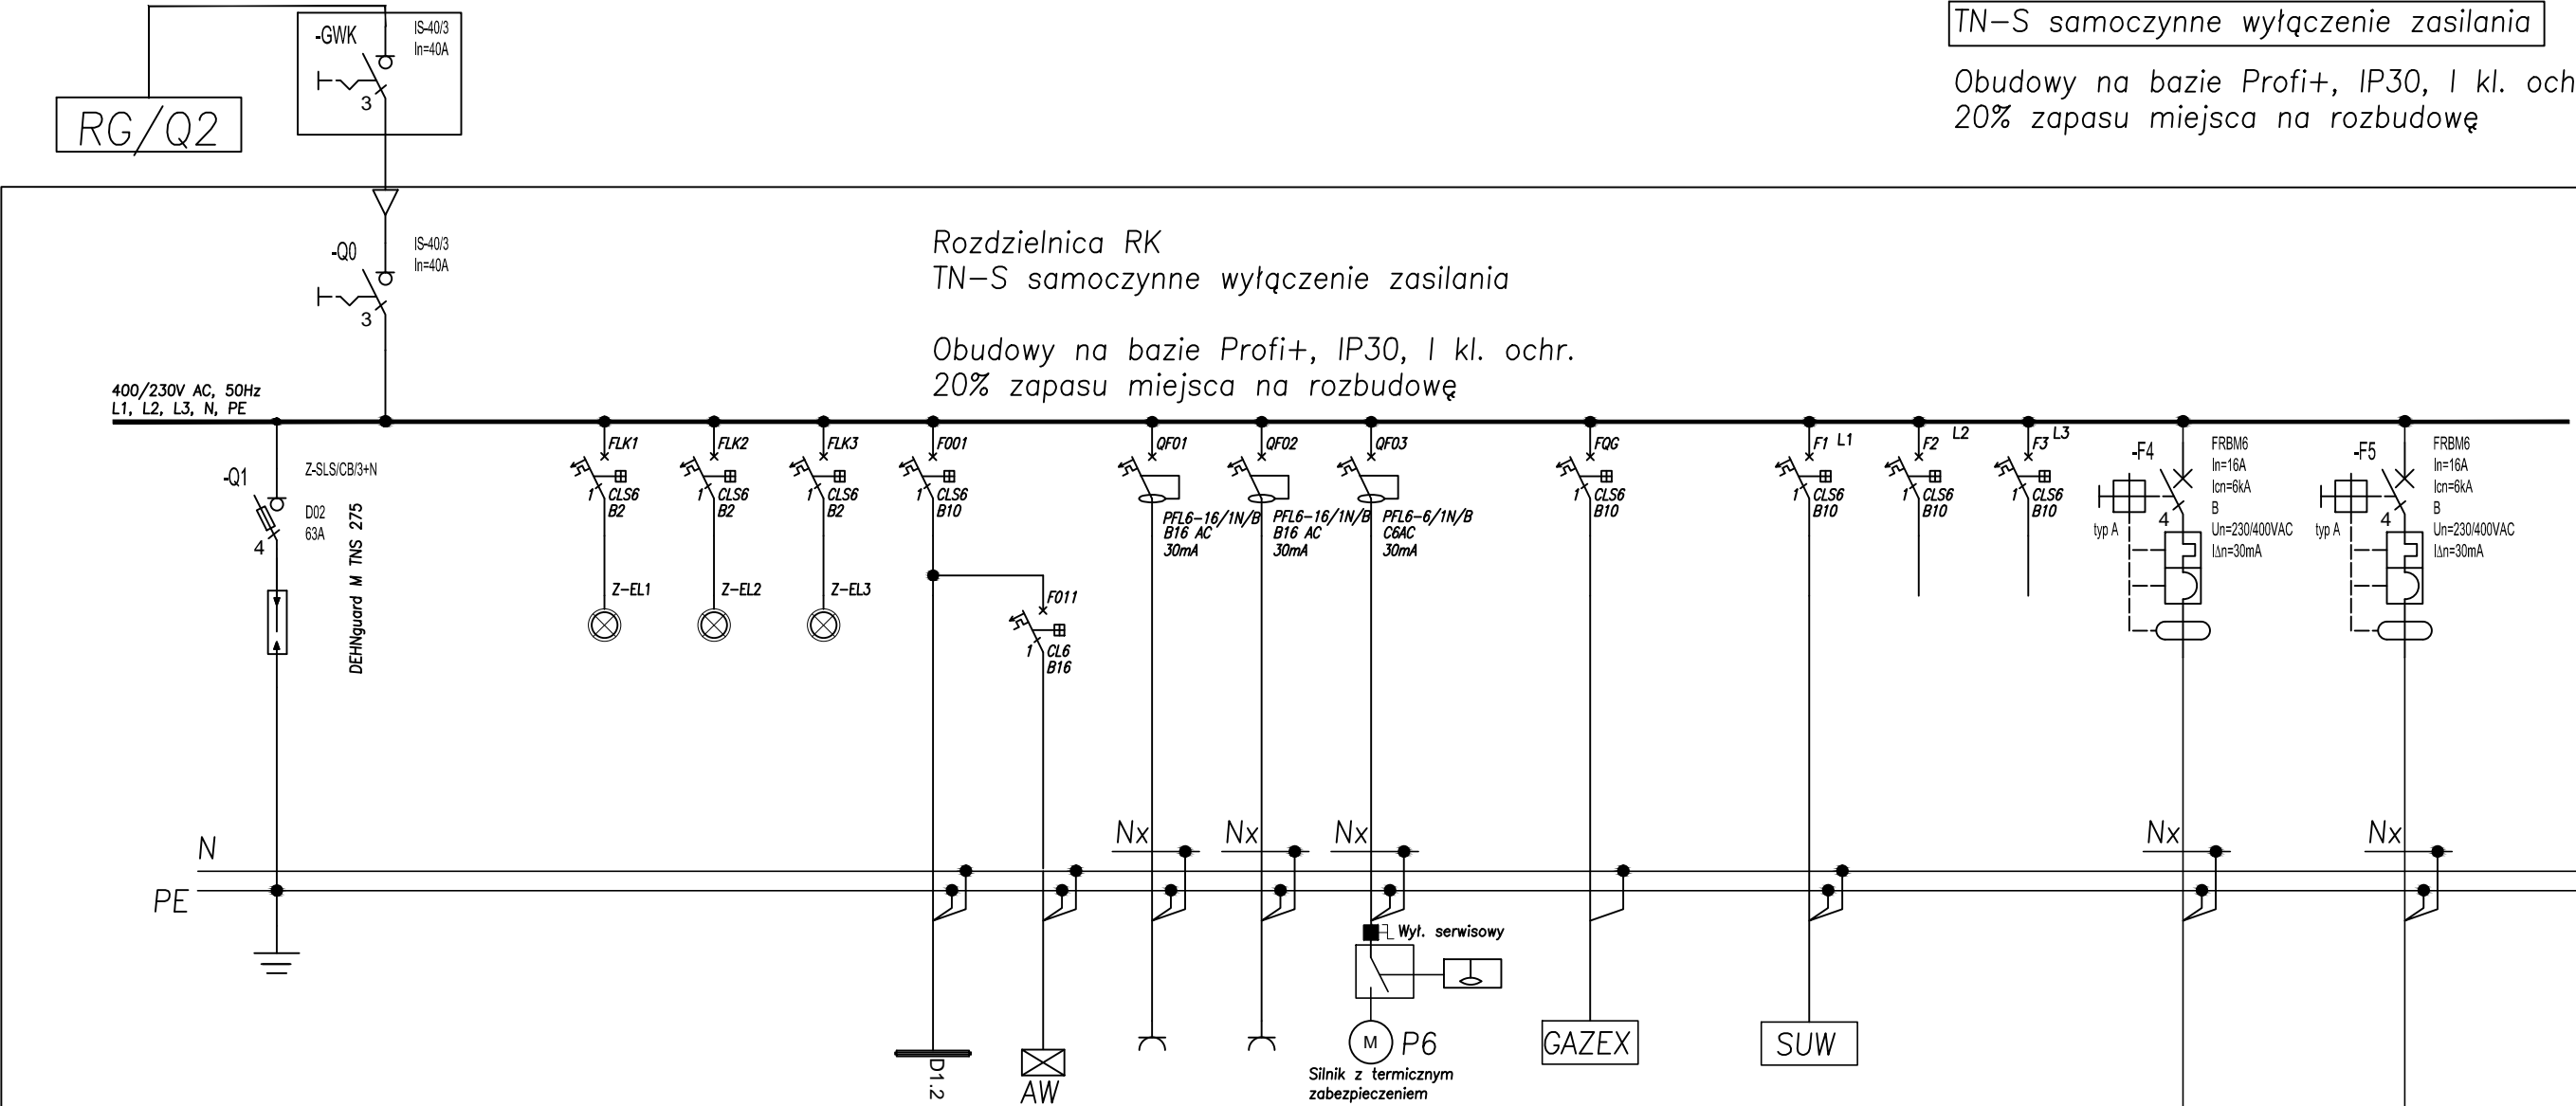

Nr w/z Feeder No:		OPP	Q0
Do	Nazwa	Ochronnik p.przepięciowy DEHNGuard M TN-S	Rozłącznik główny zasilanie z RG
Po	[kW]		10
Ib	[A]		16
In	[A]		40
Typ kabla			YKY2o
Przekrój [mm2]			5x6
Feeder section			

LK1	LK2	LK3
Lampka kontroli obecności napięcia faza L1	Lampka kontroli obecności napięcia faza L2	Lampka kontroli obecności napięcia faza L3

RK/F001	RK/F001	RK/QF01	RK/QF02	RK/QF03
Oświetlenie pomieszczenie kotłownia	Oświetlenie AWARYJNE kotłownia	Gn. wtykowe ogólne	Gn. wtykowe ogólne	POMPA ODWADN.
0,4	0,4	3	3	1
2,0	2,0	14	14	4,4
10	10	16	16	6
YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o
3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

RK/FQG
GAZEX
0,3
0,5
10
YDY2o
3x2,5

RK/F1	RK/F2	RK/F3
STACJA UZDATNIANIA	REZERWA -	REZERWA -
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

RK/F4
REZERWA GRZALKA EL. Z.C.W.
-
-
-
-
-

RK/F5
REZERWA GRZALKA EL. Z.C.W.
-
-
-
-
-

<b>INVENT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Marek Uss upr. nr ew. 128/DOS/08	podpis:
obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - KOTŁOWNIA GAZOWA		SPRAWDZIŁA: mgr inż. Daniel Zmarlak upr.nr ew. DOS/0198/PBE/17	podpis:
adres inwestycji: 58-150 Strzegom, ul. A. Mickiewicza 1, dz. nr 1017/1 obr. Krzyżowa Góra Nr 1		OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Krawczyński	
inwestor: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom		rysunek: <b>SCHEMAT ROZDZIELNICY RK</b>	
faza: PROJ. TECHNICZNY	branża: INST. ELEKTR.	data: 18.10.2023	nr rysunku: <b>E-06</b>