



RUROCIĄGI:

Instalację kanalizacji wykonać z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową
Ø0,11m-24m, Ø0,05m -4m, Ø0,04m-2m, Ø0,032-1m

OZNACZENIA:

- WC- Miska ustępowa z dolnopełkiem kpl-2
U- Umywalka porcelanowa z syfonem umywalkowym kpl-1
B- Brodzik z kabiną kpl 2
R- Rewizja Ø110 szt.1
RW- Rura wywiewna Ø110 szt-1

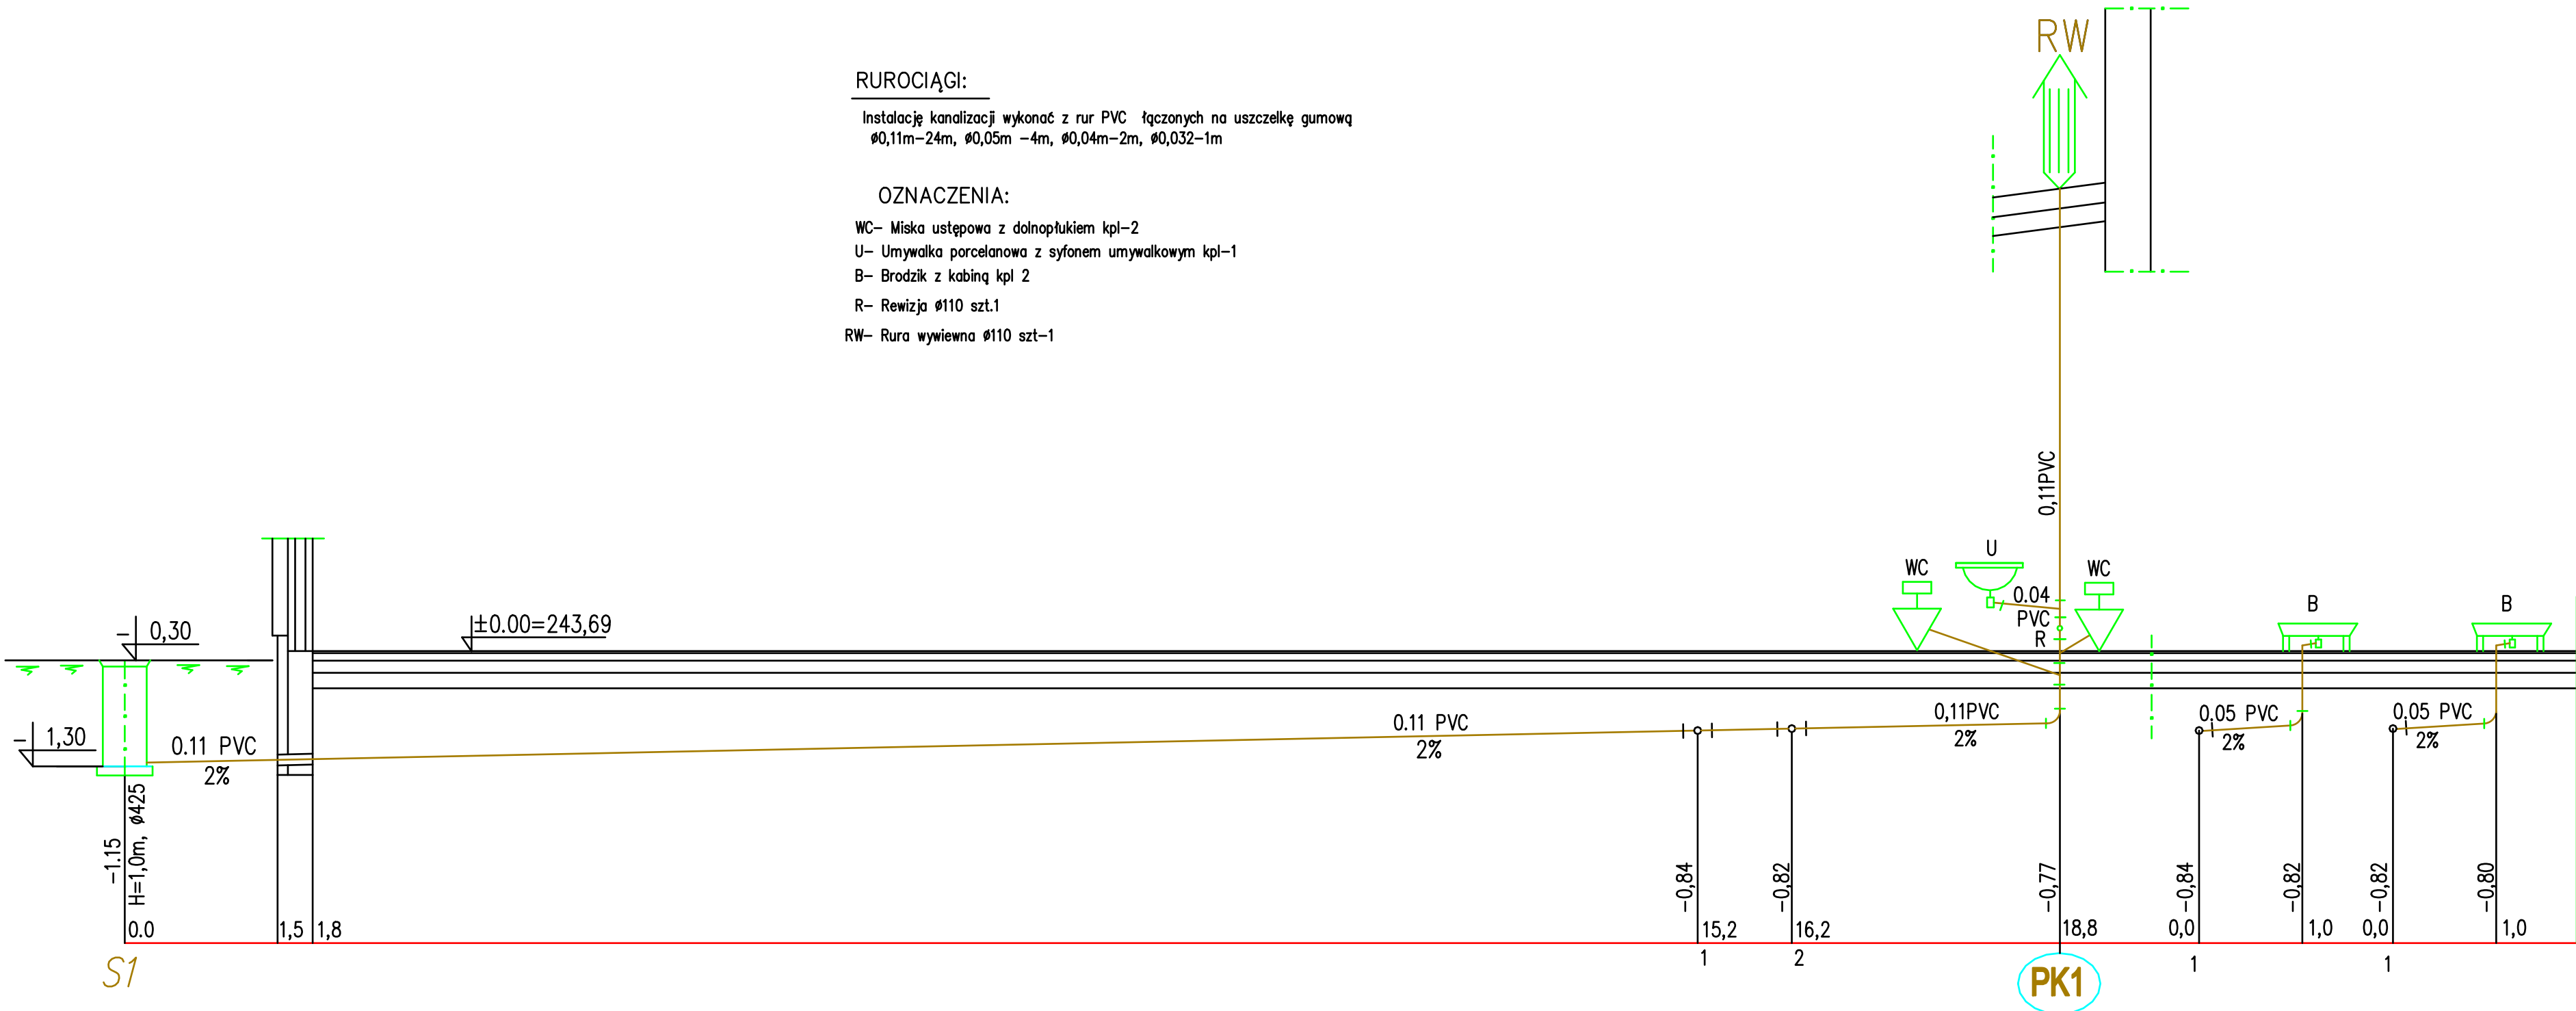

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor:		Gmina Jasło ul.Słowackiego 4	
Temat:		Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica	
Adres inwestycji: Wolica, 38-200 Jasło, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasło- G Dz. nr ewid 300/41			
Nr rys.	Tytuł rys.		Skala
08.22-2.3.S-03	Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej		1:50
			Strona
Projektant:		Data	Podpis
br. sanitarna - inż. Jan Skrzyszowski upr. nr - S-110/01		10.2023r	
Sprawdzający:		Data	Podpis
<div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PANDORA 38-200 JASŁO UL.RAFINERYJNA 11A/15 TEL.KOM. 0-602192817</div></div>			