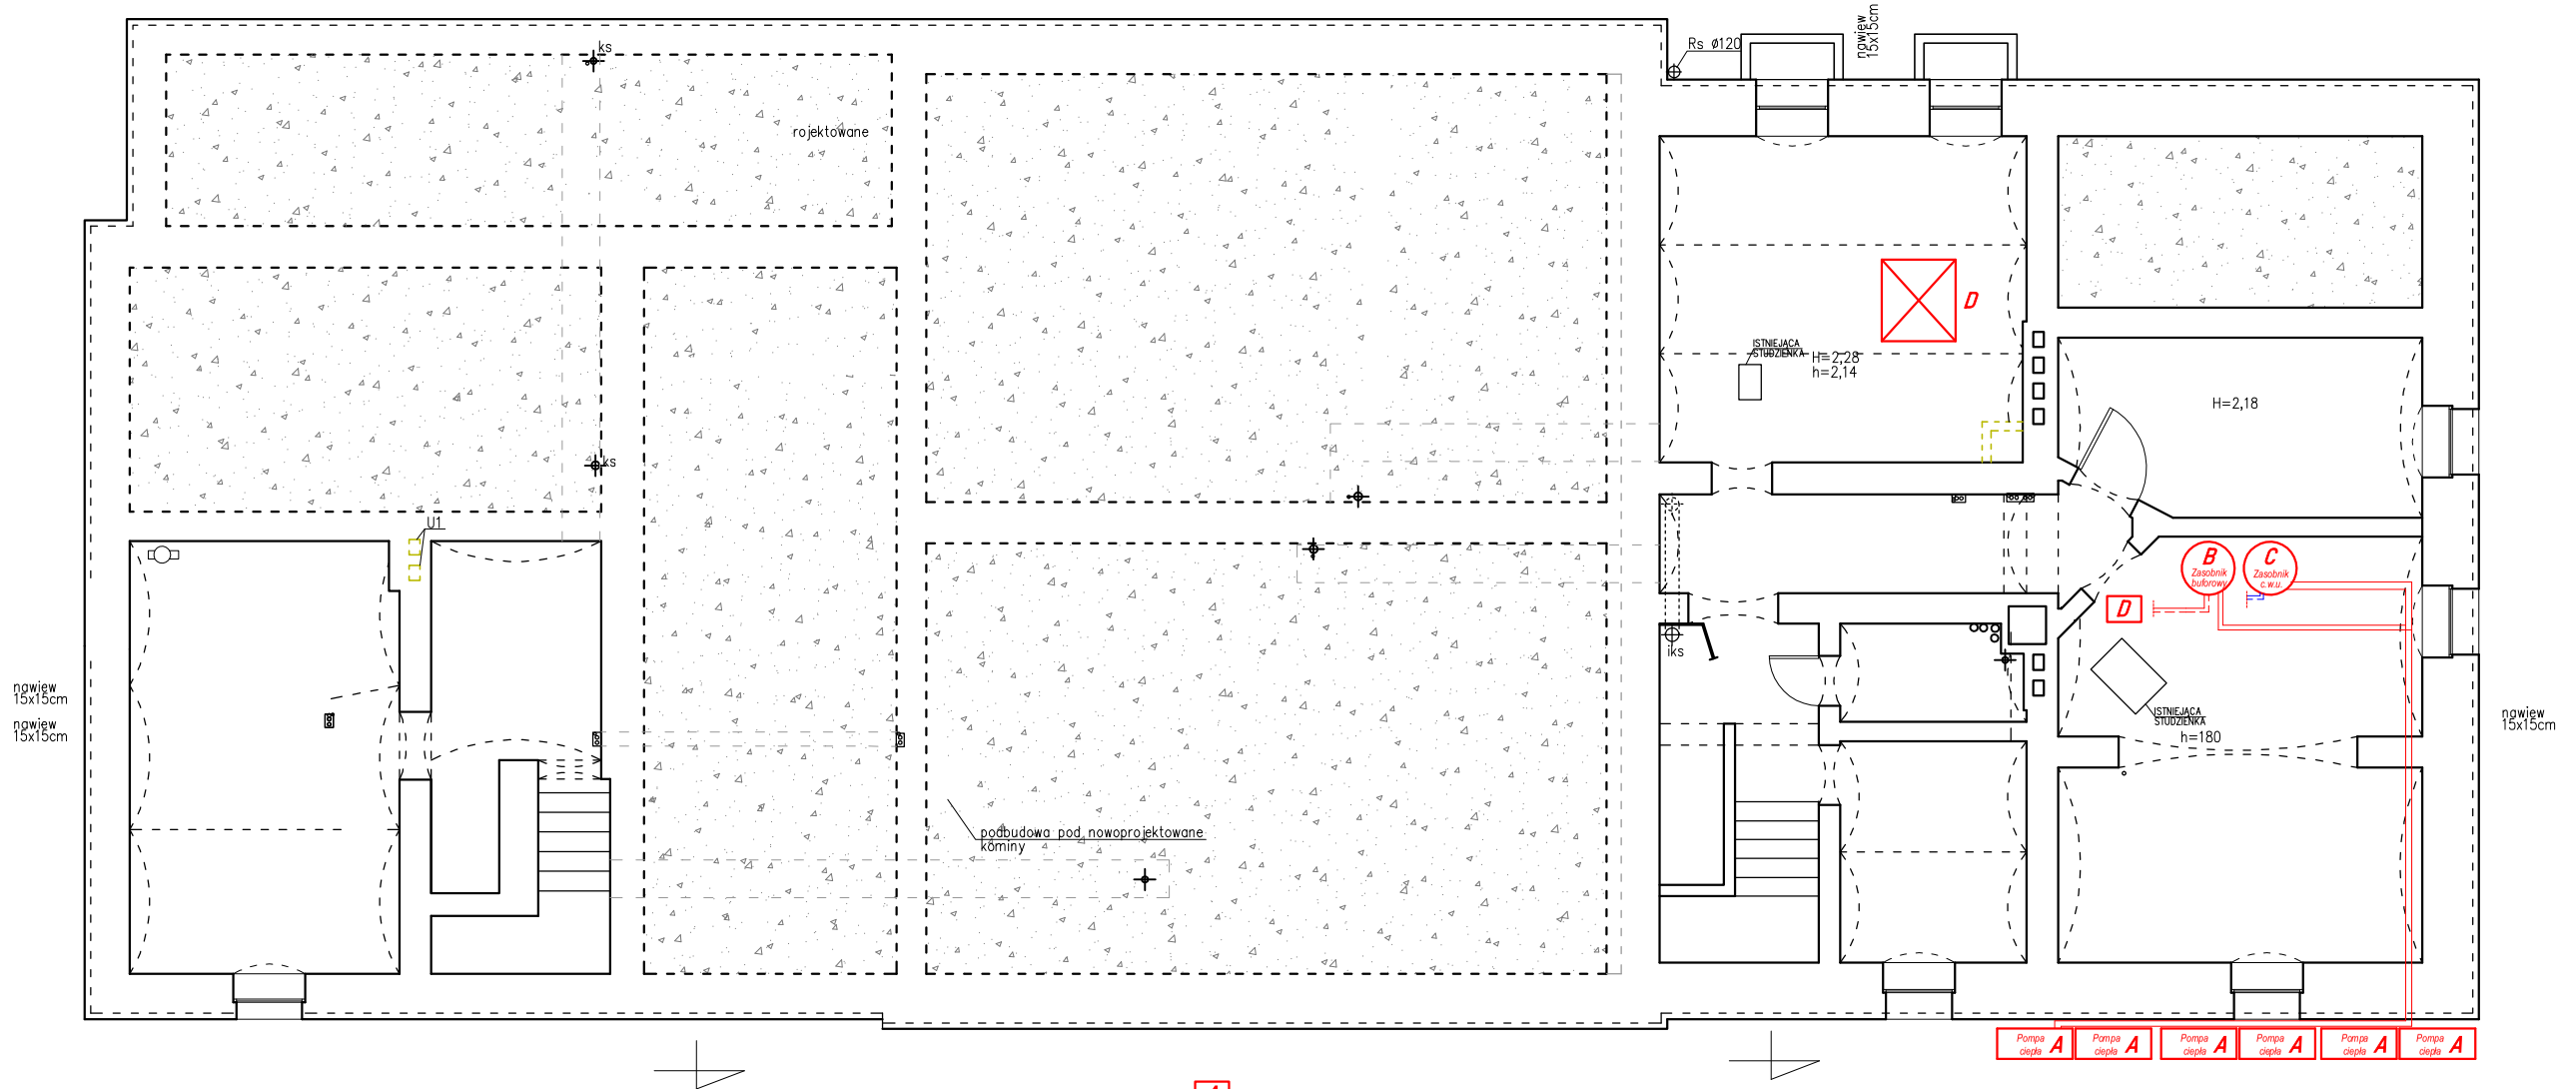

A

Pompa ciepła monoblok 13kW

B

Zasobnik buforowy wody grzewczej 1000 litrów , stojący

C

Zasobnik c.w.u. 1000 litrów z gładkorurowym wymiennikiem ciepła

Zasilanie c.o.

Powrót c.o.

Zasilanie c.w.u.

Powrót c.w.u.

D

Istniejący kocioł gazowy - źródło szczytowe

E

Istniejąca stacja uzdatniania wody

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁAŚCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU Szkoły Podstawowej AMS Wolibórz 55 57-431 Wolibórz, gm. Nowa Ruda	PAB
Zamawiający: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda	Data: 15 V 2024
Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC-POMPA CIEPŁA	Numer rysunku: 8
Projektant: inż. JACEK BRZOZOWSKI mgr inż. arch. JOANNA DRZYGAŁA	Podpis:
Rzeczoznawca:	Podpisy:
Podziałka liniowa: [m] 0 1 2 4	Skala: 1:100