



WYKOP NAWODNIONY

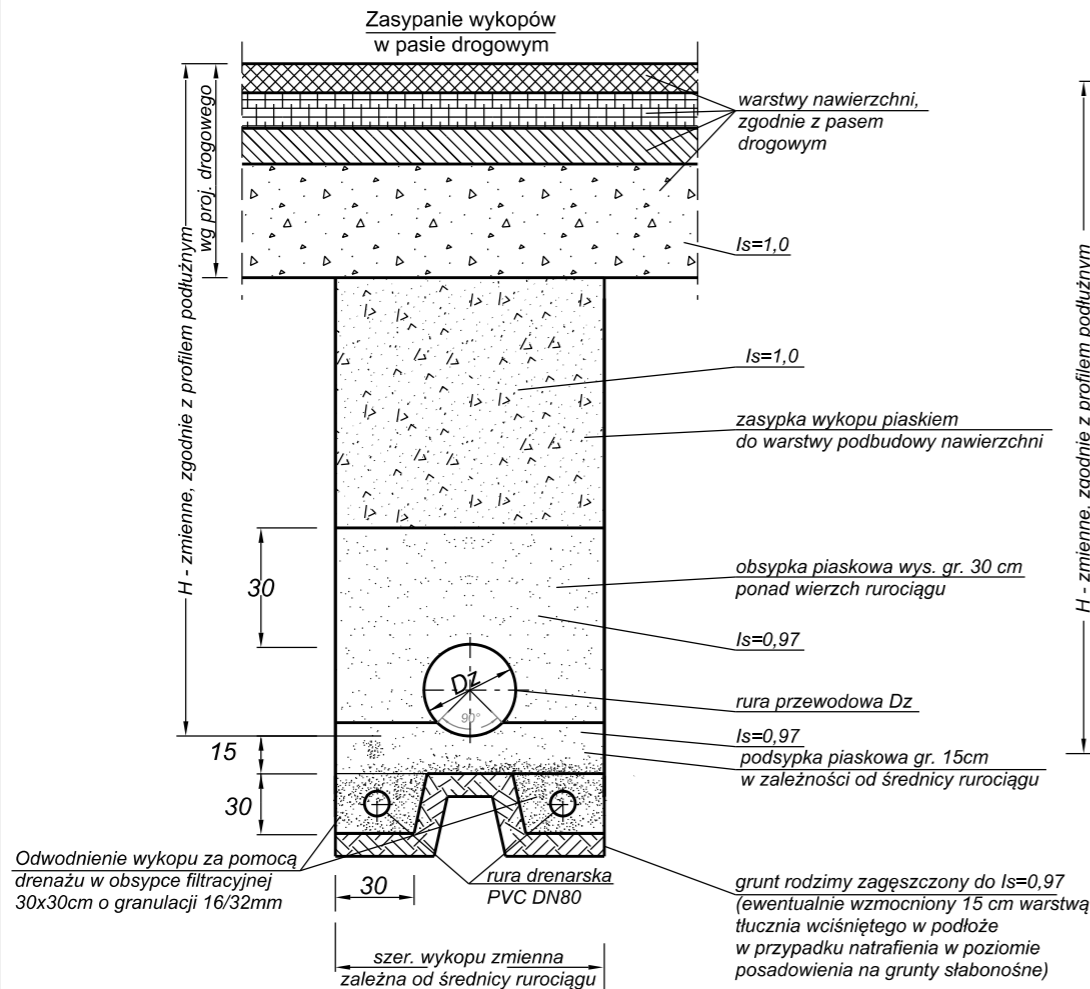


WYKOP NIENAWODNIONY

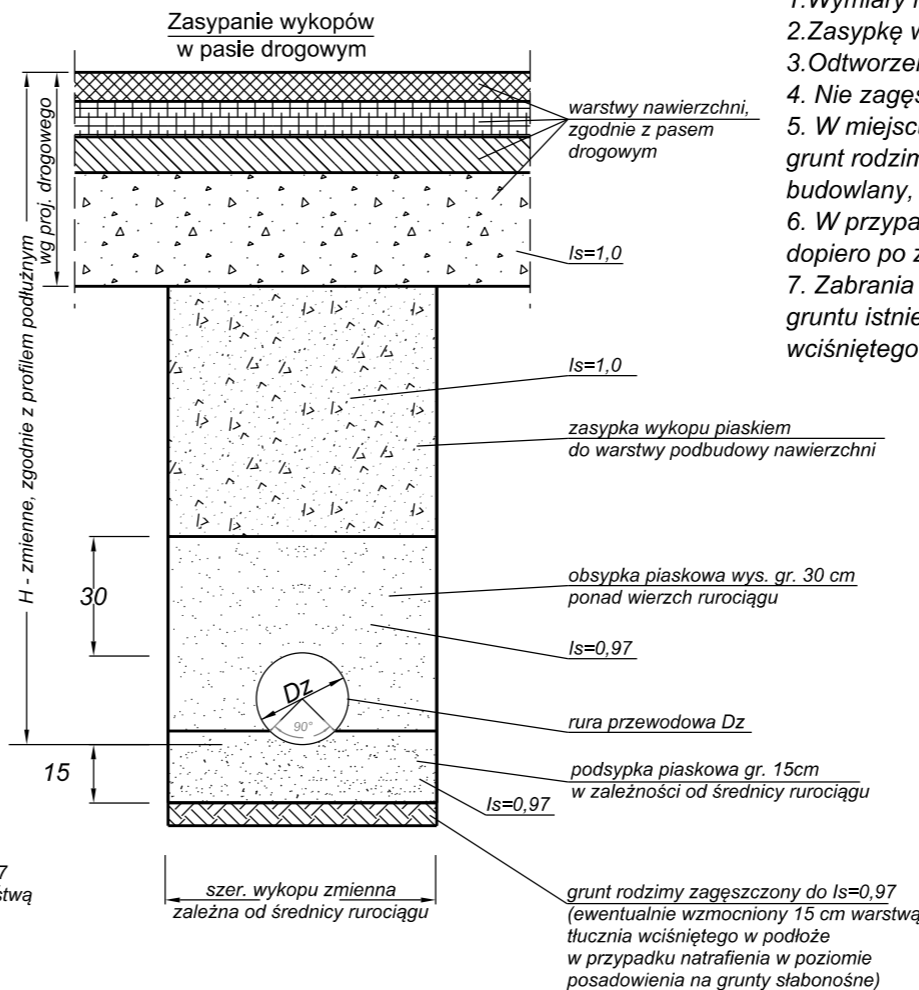


UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w cm.
2. Zasypkę wykopu zagęszczać warstwami co 20 cm.
3. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.
4. Nie zagęszczać mechanicznie obsypki bezpośrednio nad rurą.
5. W miejscu występowania w poziomie posadowienia rurociągów gruntów słabonośnych grunt rodzimy należy wzmocnić (uplastycznione gliny) lub wymienić (torfy, namuły, nasyp budowlany, niekontrolowany).
6. W przypadku obniżenia wód gruntowych, pompowanie wód z wykopu można przerwać dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów do poziomu występowania wód gruntowych.
7. Zabrania się przegłębienia wykopu poniżej rzędnej spodu podsypki, aby nie rozluźnić gruntu istniejącego - w razie przegłębienia należy wzmocnić grunt 15 cm warstwą tłucznią wciśniętego w podłoże.

WYKOP NAWODNIONY

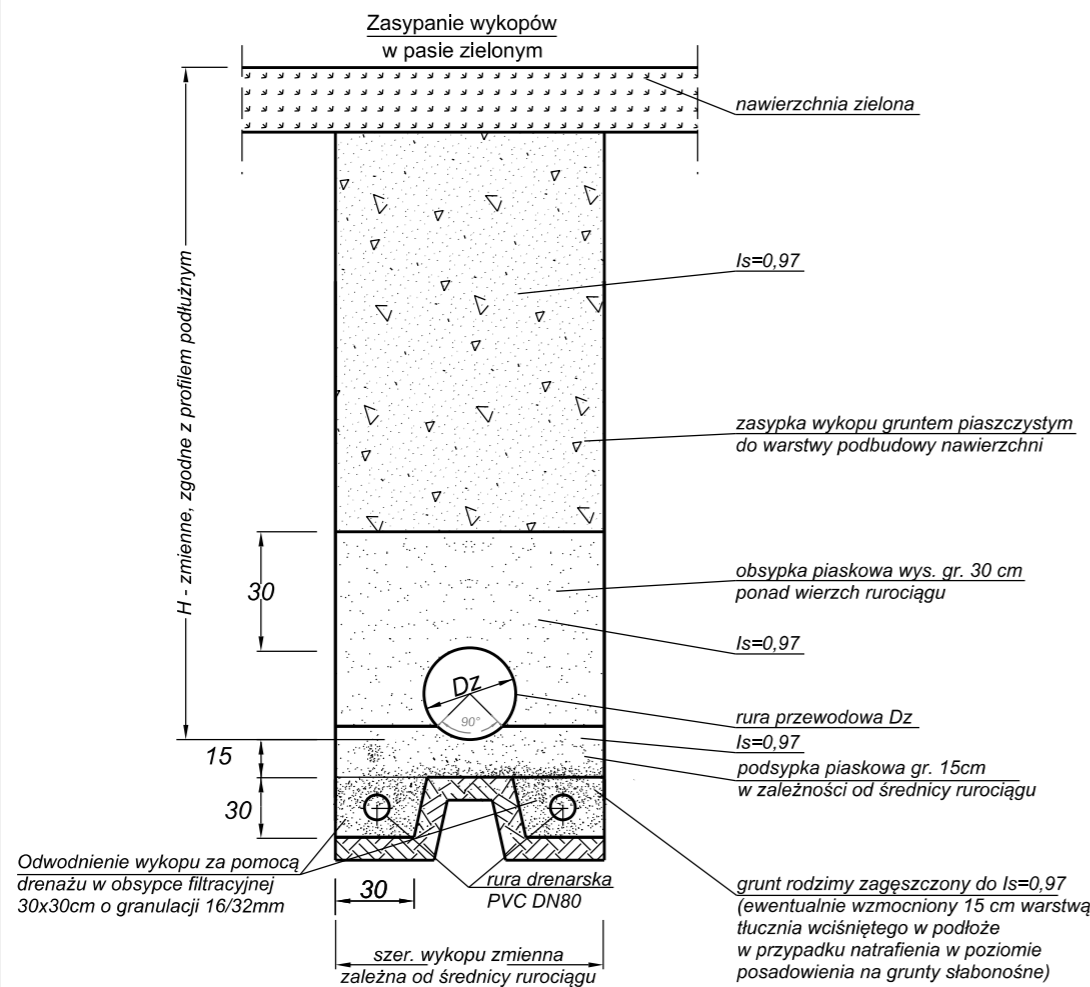

WYKOP NIENAWODNIONY

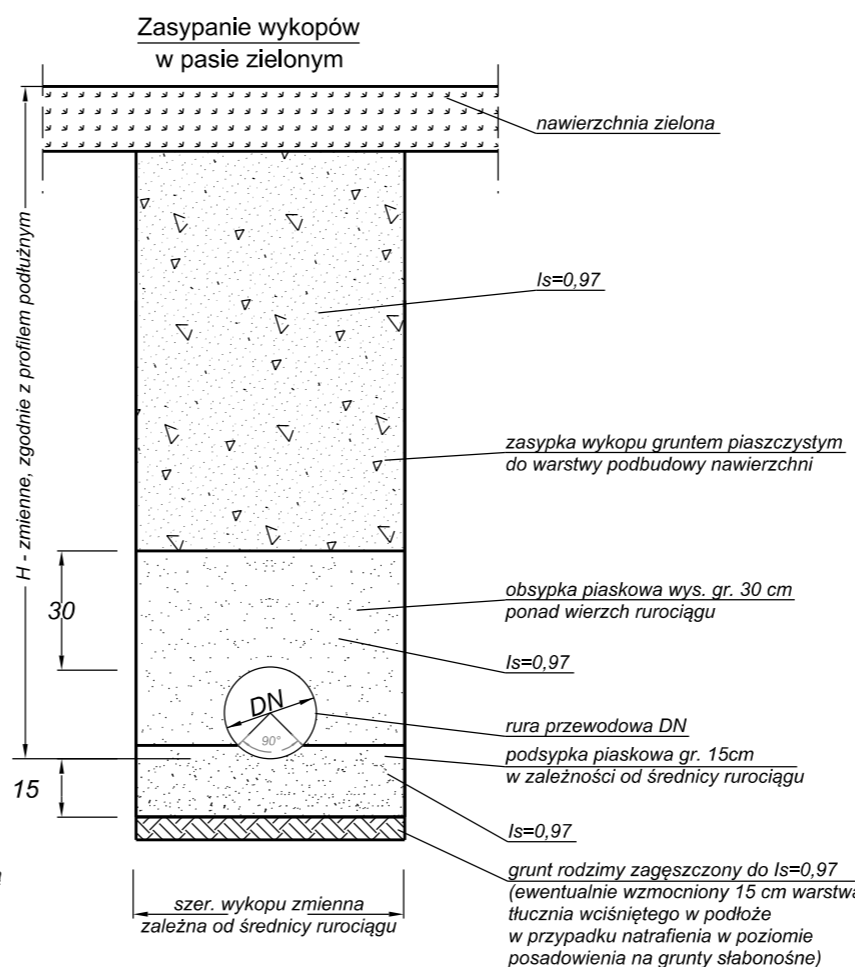

PROJEKT BUDOWLANY

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona.
Podstawa prawna ust. z dn. 04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.1994r.)

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW "AQUA PROJEKT"

MIODOWA 35 LOK.4, 54-007 WROCŁAW
(+48) 514 029-132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Strachocin 39, 57-500 Stonie Śląskie

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci
wodociągowej wraz z przyłączami obejmującego
osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa
Łądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śl.

BRANŻA:
SAN

STADIUM:
PB-PW

Gmina Stronie Śląskie
obwód Strachocin

SKALA:
BRAK

DATA:
12.2023

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE

NR RYS.

7

PROJEKTANT: mgr inż. Anita Olejnik
upr. nr 368/DOS/12 specjalność: instalacyjna

PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Mateusiak
upr. nr 315/DOS/14 specjalność: instalacyjna

PODPIS: