

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

***Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz
z zadrzewieniami przydrożnymi w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów
wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”***

postępowanie nr RZ.272.1.5.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pięć pytań (nr 5-9), które wpłynęły w dniu 19 marca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania nr 5-9: *Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących pozycji ujętych w przedmiarach robót dla:*

- Drogi nr 2: poz. 10.1 – Zabezpieczenie sieci wodociągowej (rura osłonowa), jednostka: komplet 1,

- Drogi nr 3: poz. 10.1 – Zabezpieczenie sieci wodociągowej, jednostka: komplet 1,

- Drogi nr 3: poz. 10.2 – Zabezpieczenie sieci kanalizacyjnej, jednostka: komplet1.

W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej nie znaleźliśmy żadnych szczegółowych informacji dotyczących zakresu tych pozycji – brak jest wskazanych długości, średnic, rodzaju materiałów, lokalizacji czy wytycznych wykonania. W związku z powyższym, bardzo prosimy o doprecyzowanie:

1. Czy przewidziane są konkretne długości rur osłonowych dla zabezpieczeń sieci wodociągowej/kanalizacyjnej?

2. Czy możliwe jest udostępnienie szczegółowego zakresu prac lub rysunków, które określałyby sposób wykonania zabezpieczeń?

3. Czy pozycje te dotyczą konkretnego odcinka sieci (jeśli tak – którego)?

4. Jakiego rodzaju materiały i średnice rur należy przewidzieć?

5. Jakiej długości przewiduje się wykonanie zabezpieczenia rur osłonowych dla każdej z tych sieci.

Odpowiedź zamawiającego: Długości należy przyjąć na podstawie planu sytuacyjnego i warunków na zabezpieczenie sieci wydanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 09.07.2024 r. – pomocniczo załączamy lokalizację tych odcinków.


Zatwierdzono:

Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu


Kierownik Zamawiającego

Legnica, 19.03.2025 r.

Droga nr 2:

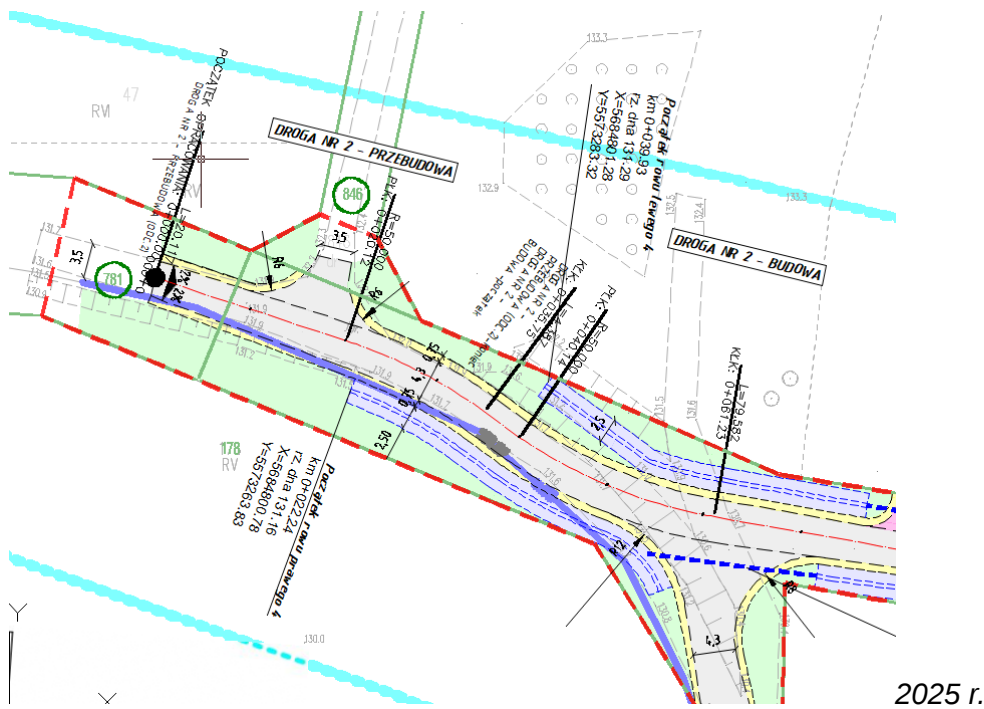

Droga nr 3:

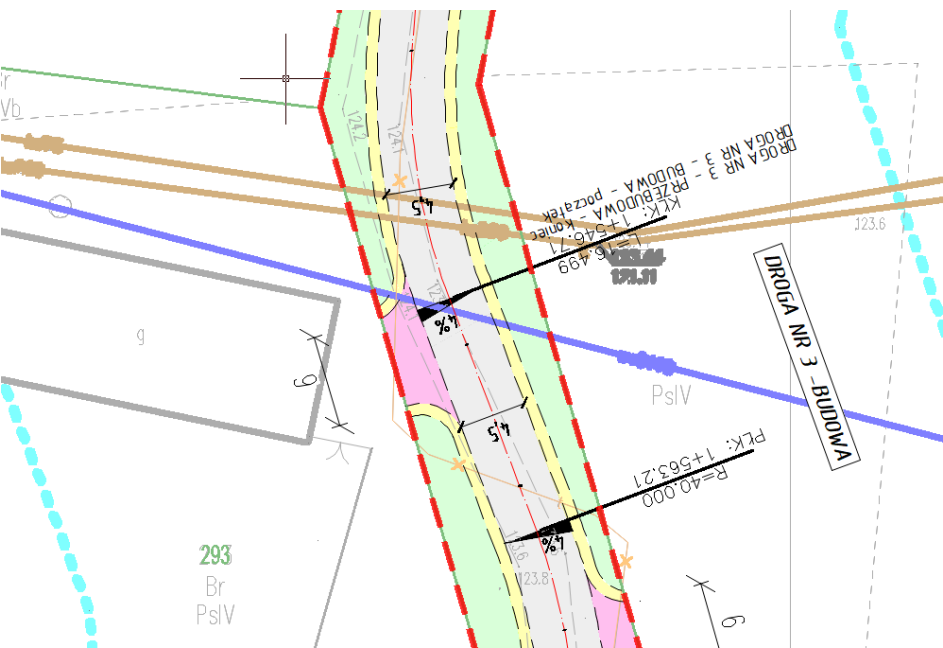



GMINA CHOJNÓW

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ



L.dz. 1362/2024

Chojnów dnia 09.07.2024 roku

Powiat Legnicki

Pl. Słowiański

59-220 Legnica

Dotyczy: Warunków technicznych zabezpieczenia sieci wodnej i kanalizacyjnej przy zadaniu „Scalanie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów” w miejscowości Niedźwiedzice.

1. W przypadku sieci wodociągowej, należy zwrócić uwagę na uzbrojenie sieci oraz przyłączy wodociągowych, poprzez regulację obudów teleskopowych zasuw oraz skrzynek.. Natomiast jeśli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej, w przypadku włączów studni kanalizacyjnych, należy dokonać regulacji włączów .
2. W przypadku uszkodzenia obudowy, włązu niezwłocznie należy poinformować GZGKiM w Chojnowie.
3. Podczas prac ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie obudowy, skrzynki, włązy studni.
4. Minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, należy pisemnie zgłosić do GZGKiM w Chojnowie termin rozpoczęcia prac.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Mariusz Miklas