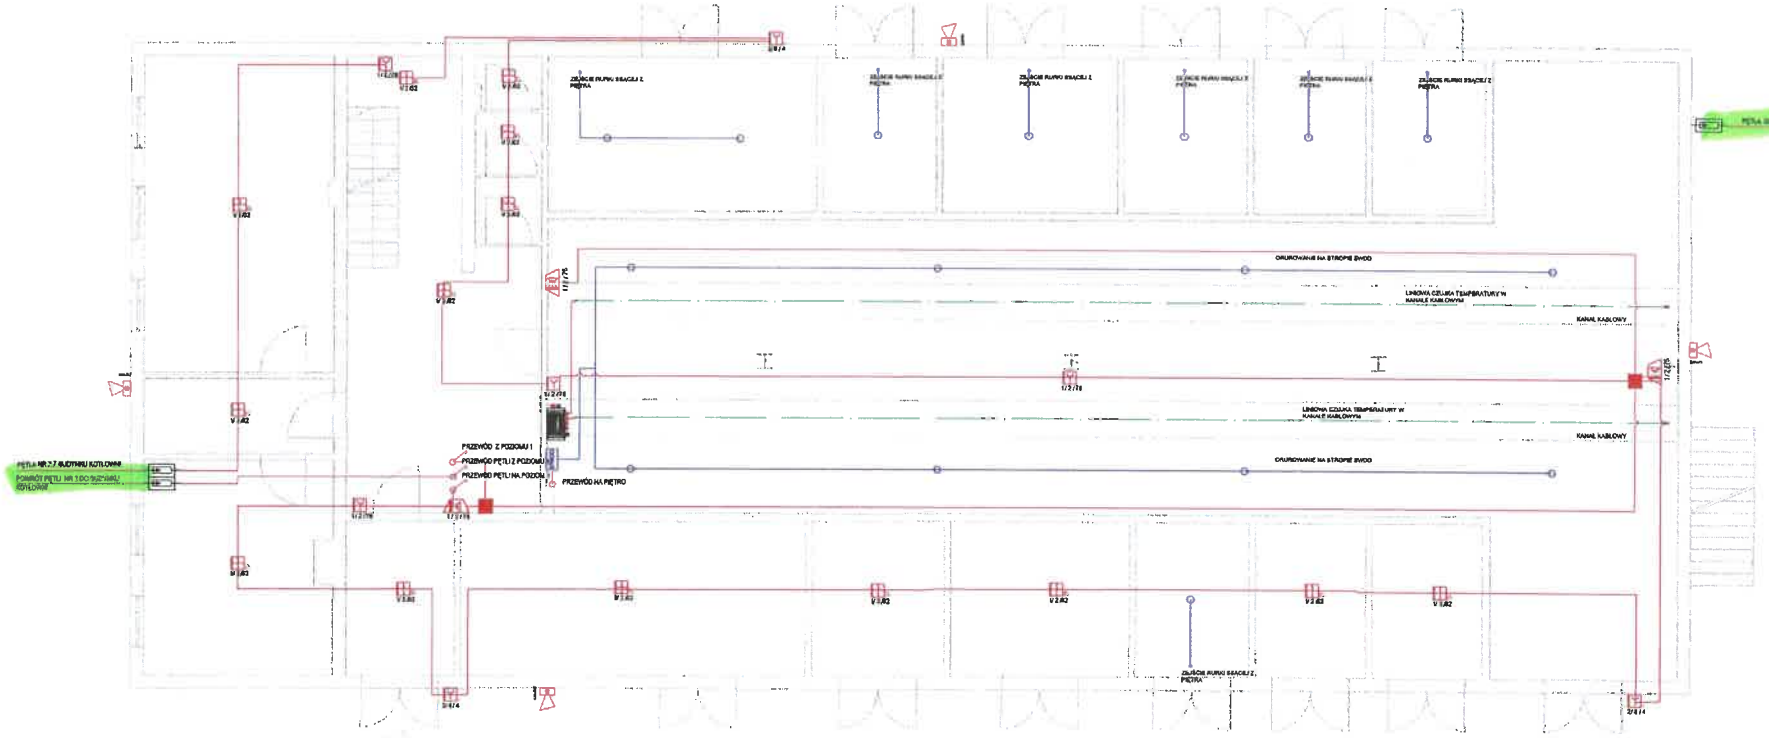

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU
	CENTRALA MODUŁOWA SSP
	CZUJKA MULTISENSOROWA
	MODUŁ 4 WEJŚĆ
	MODUŁ 4 WEJŚCIA 4 WYJŚCIA
	SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU
	KONTROLER SYSTEMU LINIOWEJ DETEKCJI TEMPERATURY
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	ROP WEWNĘTRZNY
	ROP ZEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR PĘTLOWY
	ZASILACZ POŻAROWY 24V PĘTLOWY
	OKUCIOWANIE WCZESNEJ DETEKCJI Z OTWORAMI ssaCTM
	PRZEWÓD XzKAXmkm 1x2x1
	HTKSH FHH 1x2x1
	OBUDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ
	OBUDOWA Z BARIERĄ IBIOBEZP.
	PRZEWÓD IB-INT ROZNY 4x1.5
	PRZEWÓD (YSVOH-J FR 180EIM) 2x1.5
UM	Nr centrali / Nr pętli / Nr elementu
	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
	PUSZKA PIP-1AN
	PRZEWÓD SEMBORYCOWY Z
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYPODŁOGOWEJ
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYPODŁOGOWEJ
	MODUŁ POŻARZWOWY LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURYEx
	UNIWERSALNA CZUJKA DYMU Ex
VEHO	SYSTEM WIZUALIZACJI I ZARZĄDZANIA VEHO Z MONITOREM 27"
	ZAKOŃCZENIE LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURY

GS2 0,0

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Leszno ul. Spółdzielcza 12	
ABPS PROJEKT	System Sygnalizacji Pożaru- rozmieszczenie elementów GSZ - POZIOM 0,0
Sprawdził: Maciej Borowicz	DI/20/2023
Projektował: Inż. Adam Borowicz	09.2023
Sprawdził: mgr inż. Przemysław Steiner	PW 1:50
	PPOŻ 1.0
	12.0